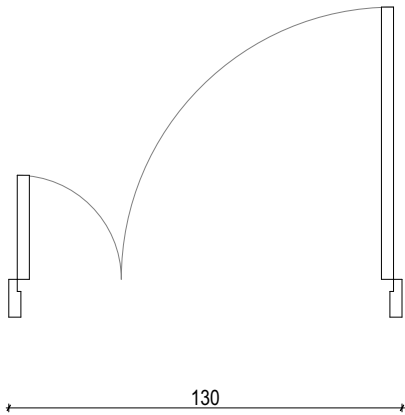
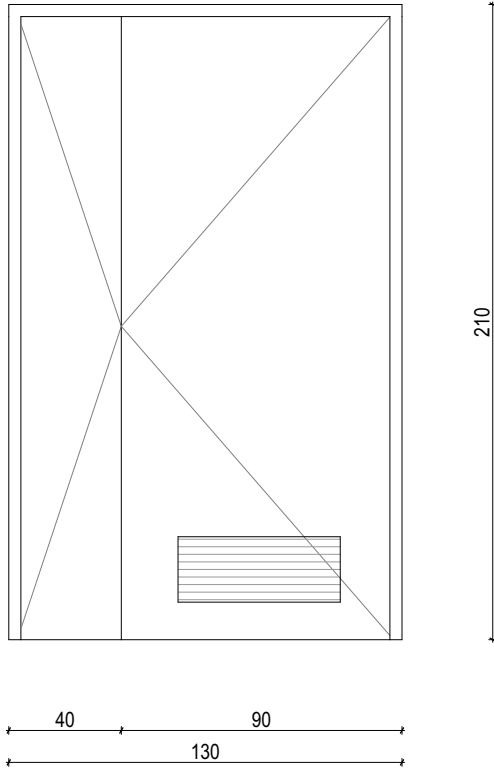
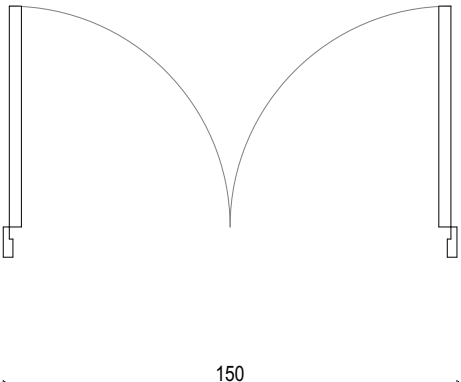
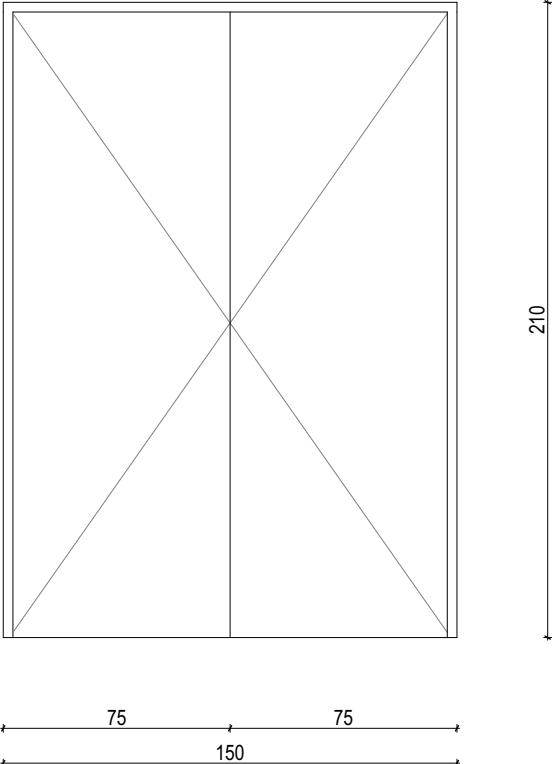
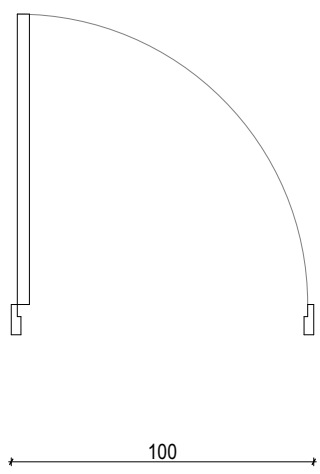
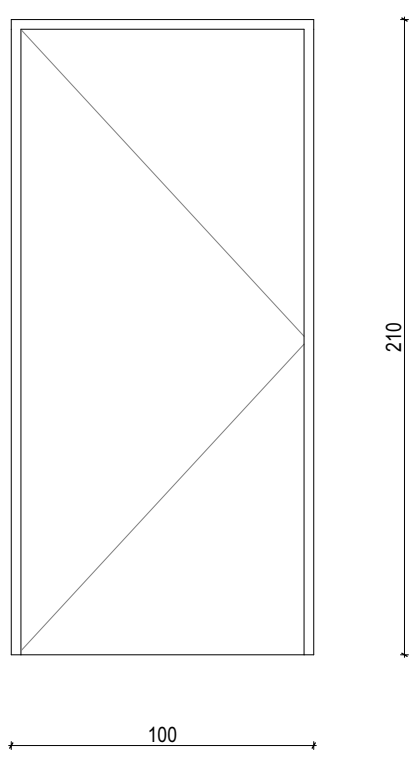


CRNA BRAVARIJA - obična vrata	
Oznaka stavke	V5
Stolarska dimenzija šxv	130x210
Svijetla dimenzija šxv	120x205
Otvaranje	/
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1



opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - protupožarna vrata	
Oznaka stavke	PPV1
Bravarska dimenzija šxv	150x210
Svijetla dimenzija šxv	140x205
Otpornost na požar	EI2-30-C
Tlocrt	
Pogled	
Količina	1



opće napomene:  
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - protupožarna vrata bez prekida toplinskog mosta	
Oznaka stavke	PPV2
Stolarska dimenzija šxv	100x210
Svijetla dimenzija šxv	94x207
Otvaranje	D
Otpornost na požar	EI2-30-C
Tlocrt	
Pogled	
Količina	2

opće napomene:  
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

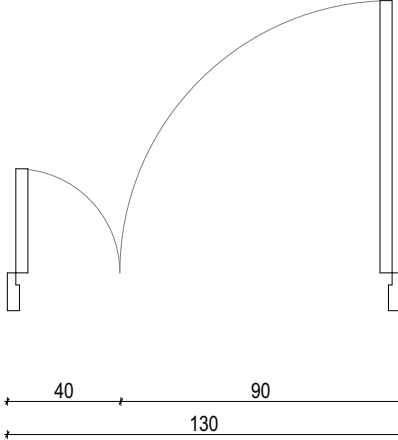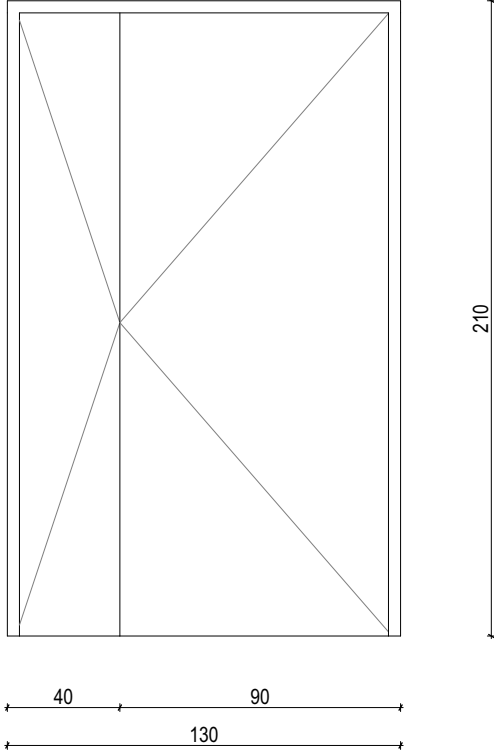
<b>CRNA BRAVARIJA - protupožarna vrata bez prekida toplinskog mosta</b>	
<b>Oznaka stavke</b>	PPV3
<b>Stolarska dimenzija šxv</b>	130x210
<b>Svijetla dimenzija šxv</b>	120x205
<b>Otvaranje</b>	
<b>Otpornost na požar</b>	EI2-30-C
<b>Tlocrt</b>	
<b>Pogled</b>	
<b>Količina</b>	1

opće napomene:  
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

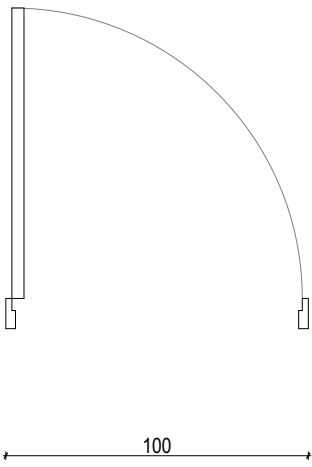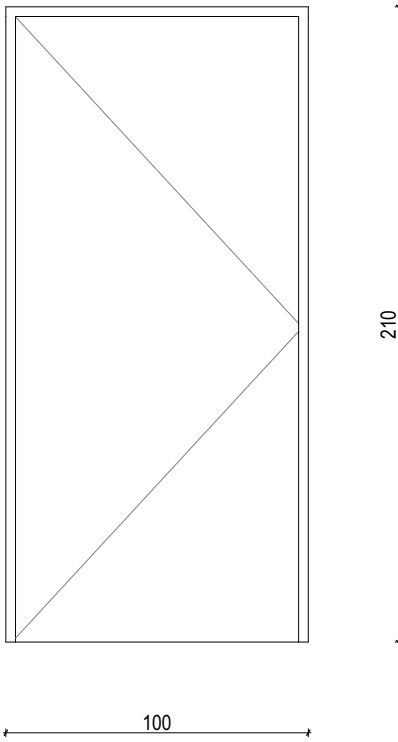CRNA BRAVARIJA - protupožarna evakuacijska vrata bez prekida topl. mosta	
Oznaka stavke	PPEV1
Stolarska dimenzija šxv	100x210
Svijetla dimenzija šxv	90x205
Otvaranje	D
Zahtjev za evak. prema normi	EN 179
Otpornost na požar	EI2-30-C
Tlocrt	
Pogled	
Količina	3


opće napomene:  
 1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
 2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
 3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB1 - ograda oko plinskog spremnika

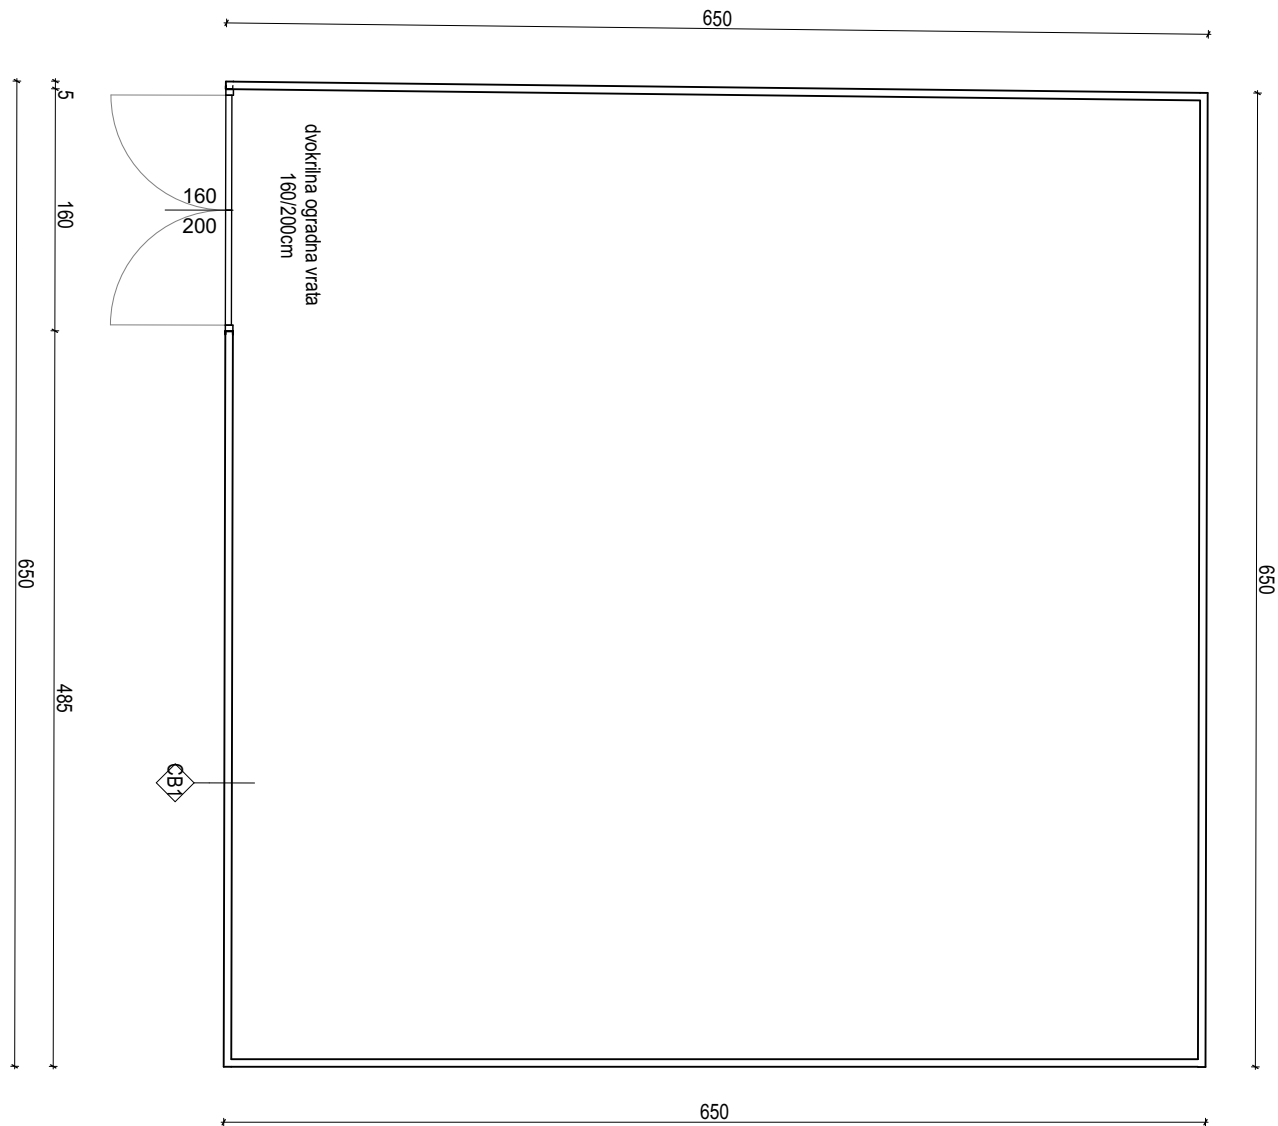


TLOCRT OGRADE mj. 1:50

UKUPNA DULJINA OGRADE = 26 m1 (unutar ograde izraditi ogradna vrata dim. 160/200cm)

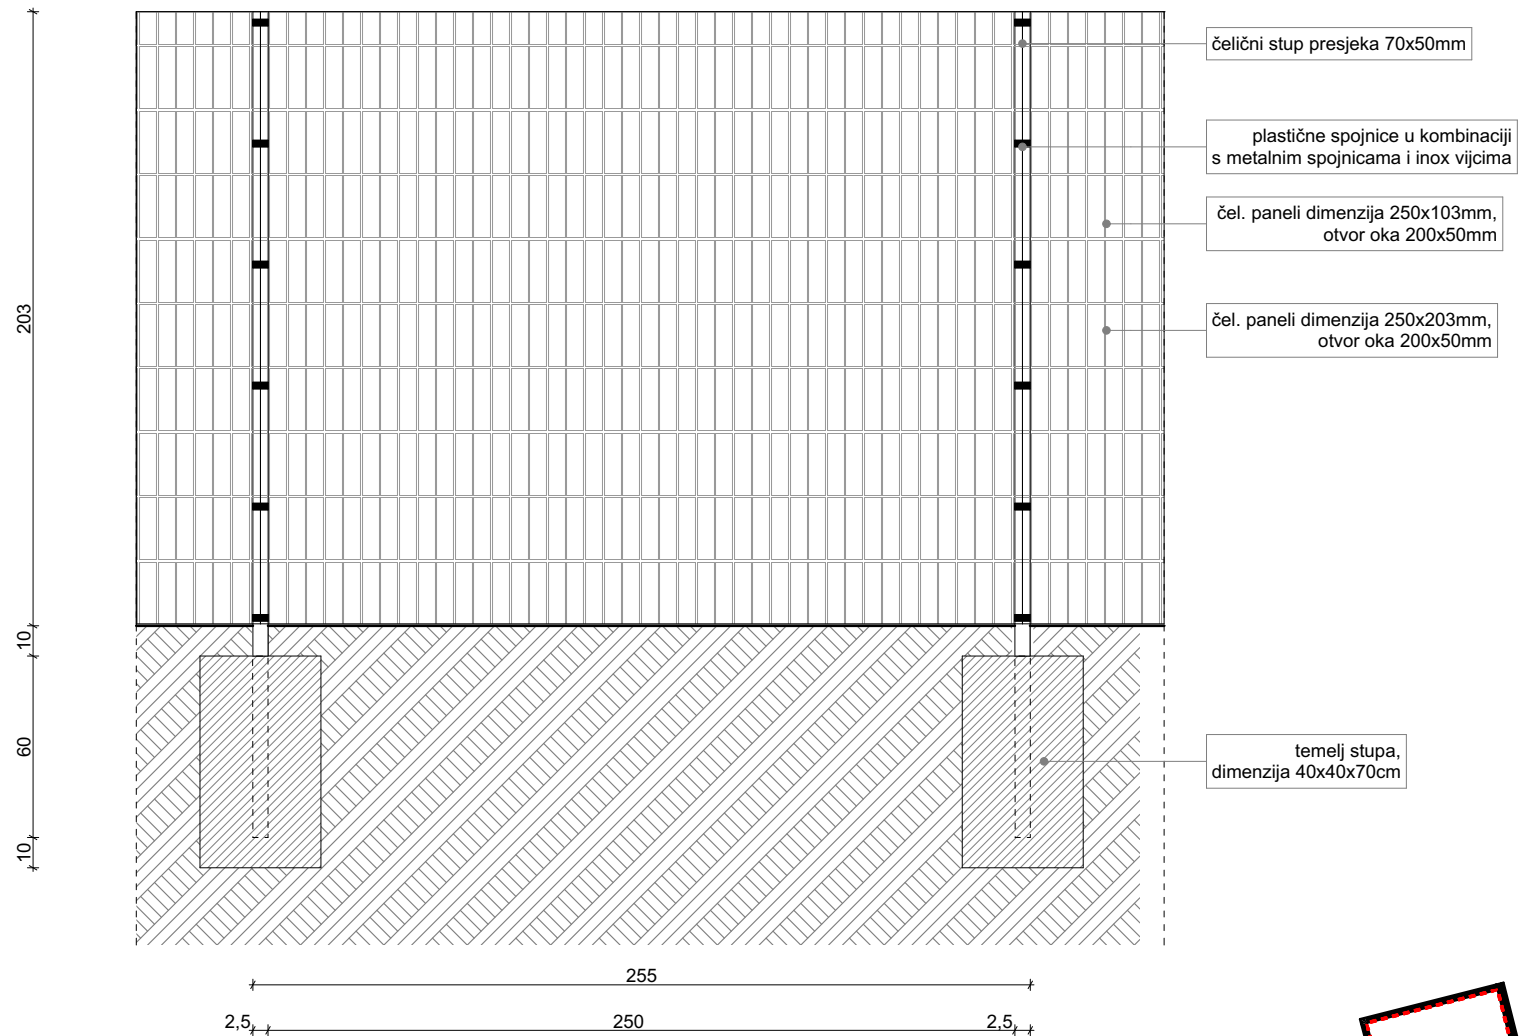


POGLED NA SEGMENT OGRADE mj. 1:25

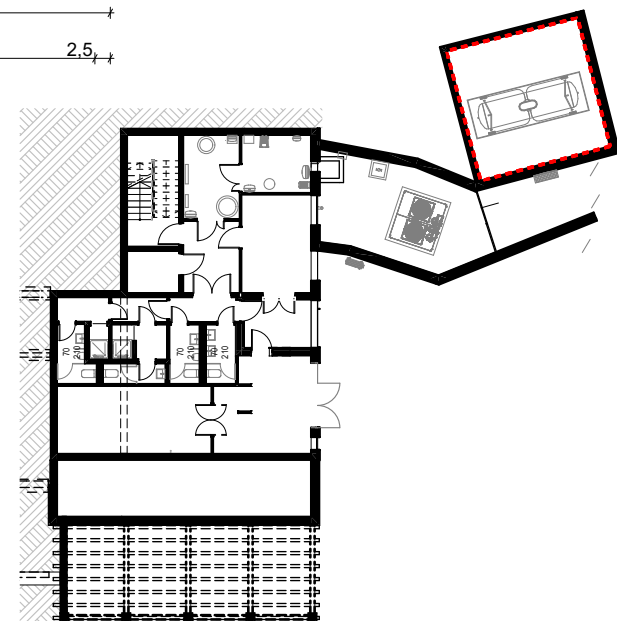


- opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
  2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
  3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB2 - ograda oko dizalice topline

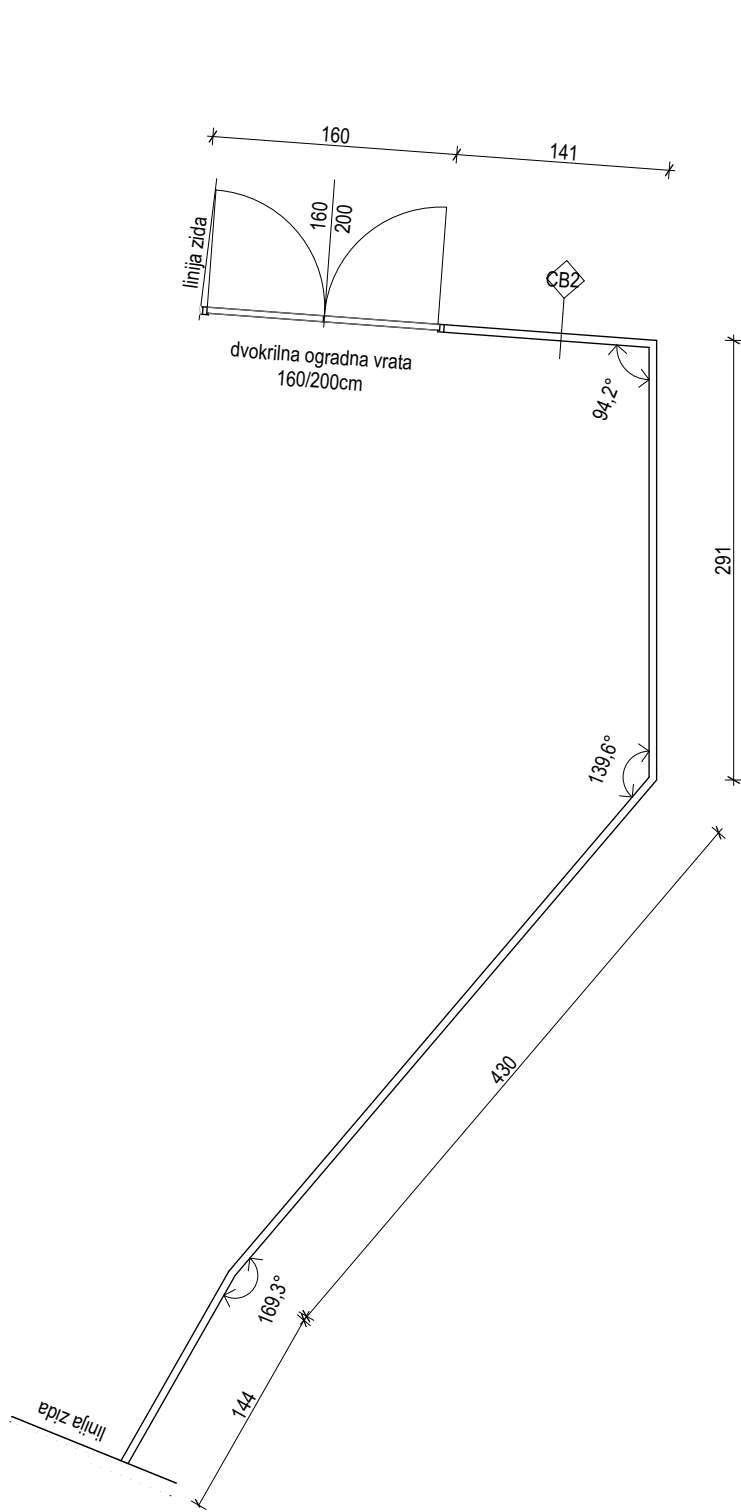


TLOCRT OGRADE mj. 1:50

UKUPNA DULJINA OGRADE = 11,70 m1 (unutar ograde izraditi ogradna vrata dim. 160/200cm)

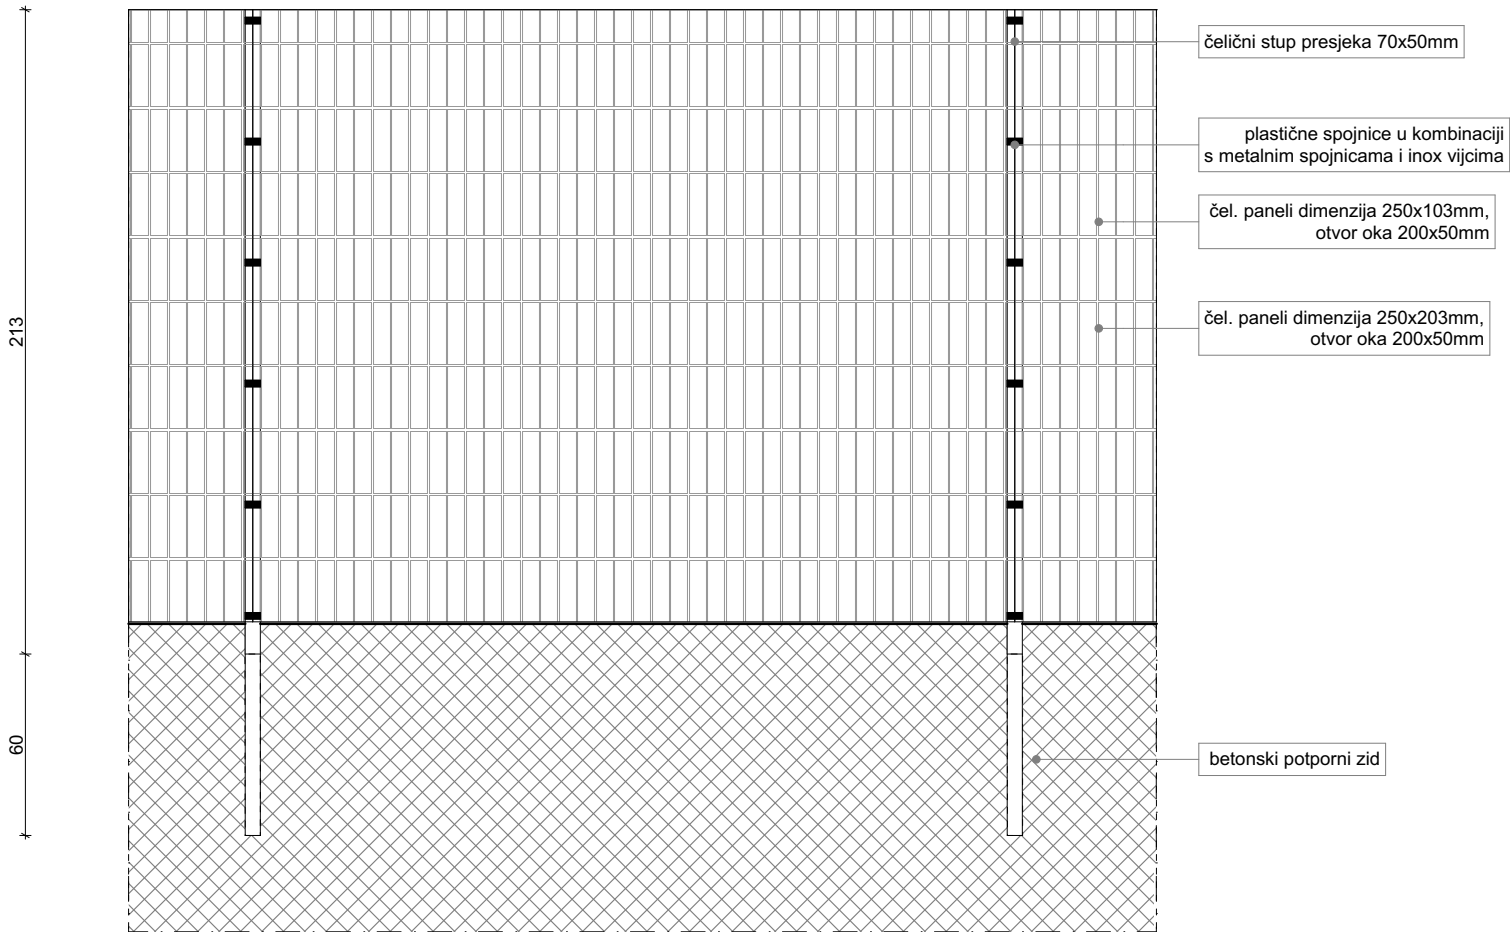


POGLED NA SEGMENT OGRADE mj. 1:25

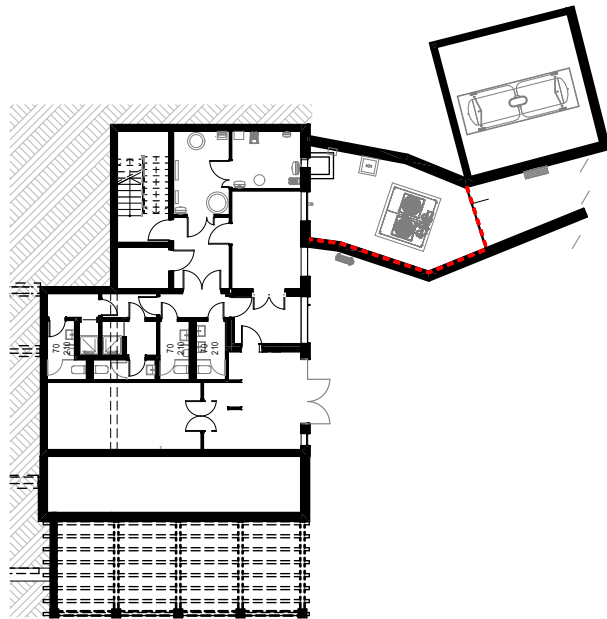


opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - OG2 - ograda stubišta za zaposlenike

Pogled na segment ograde mj. 1:10

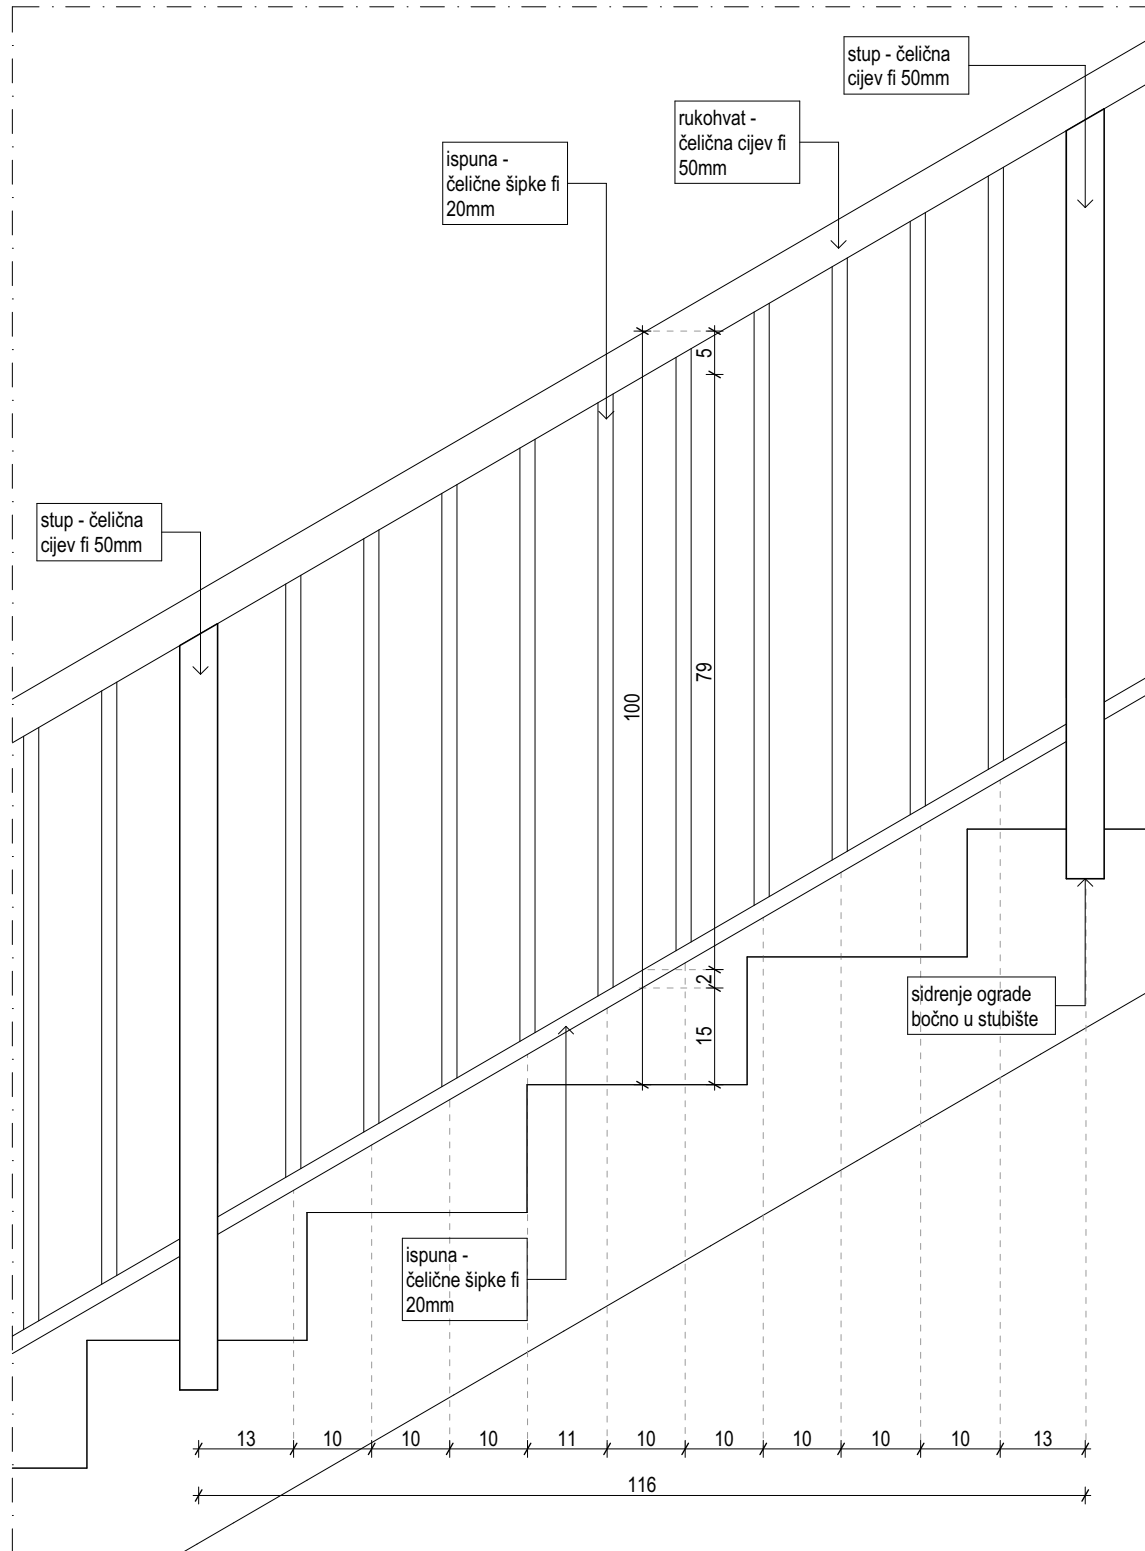

ukupna duljina ograde = 14 m1

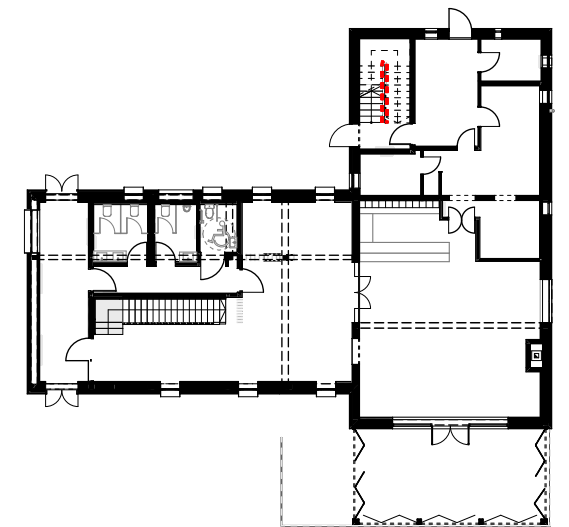


- opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
  2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
  3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.




## CRNA BRAVARIJA - CB3 - potkonstrukcija vanjske jedinice split sustava


presjek mj. 1:20

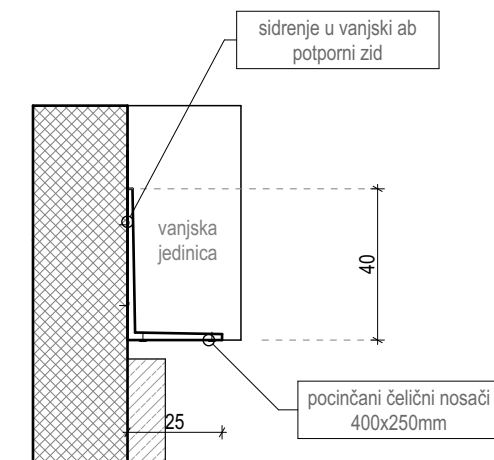

tlocrt mj. 1:20

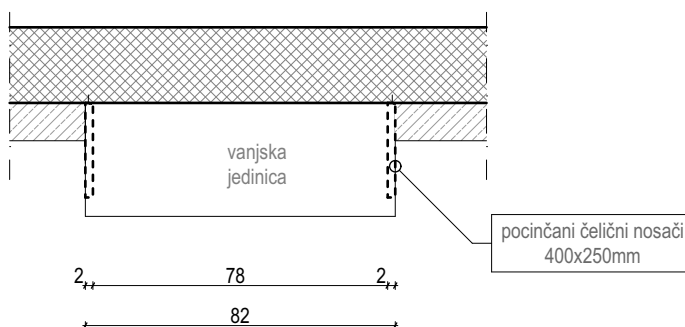

2 kom pocinčanih čeličnih nosača 400x250x20mm

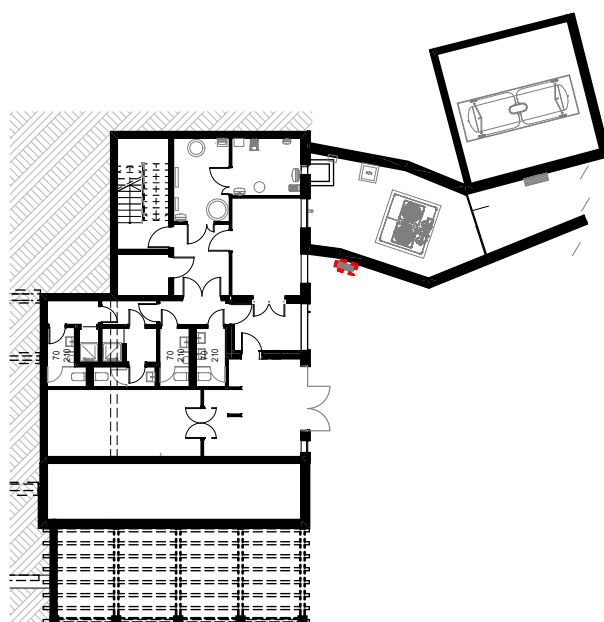


opće napomene:

1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB4 - potkonstrukcija rekuperatora suterena


Tlocrt potkonstrukcije mj. 1:25

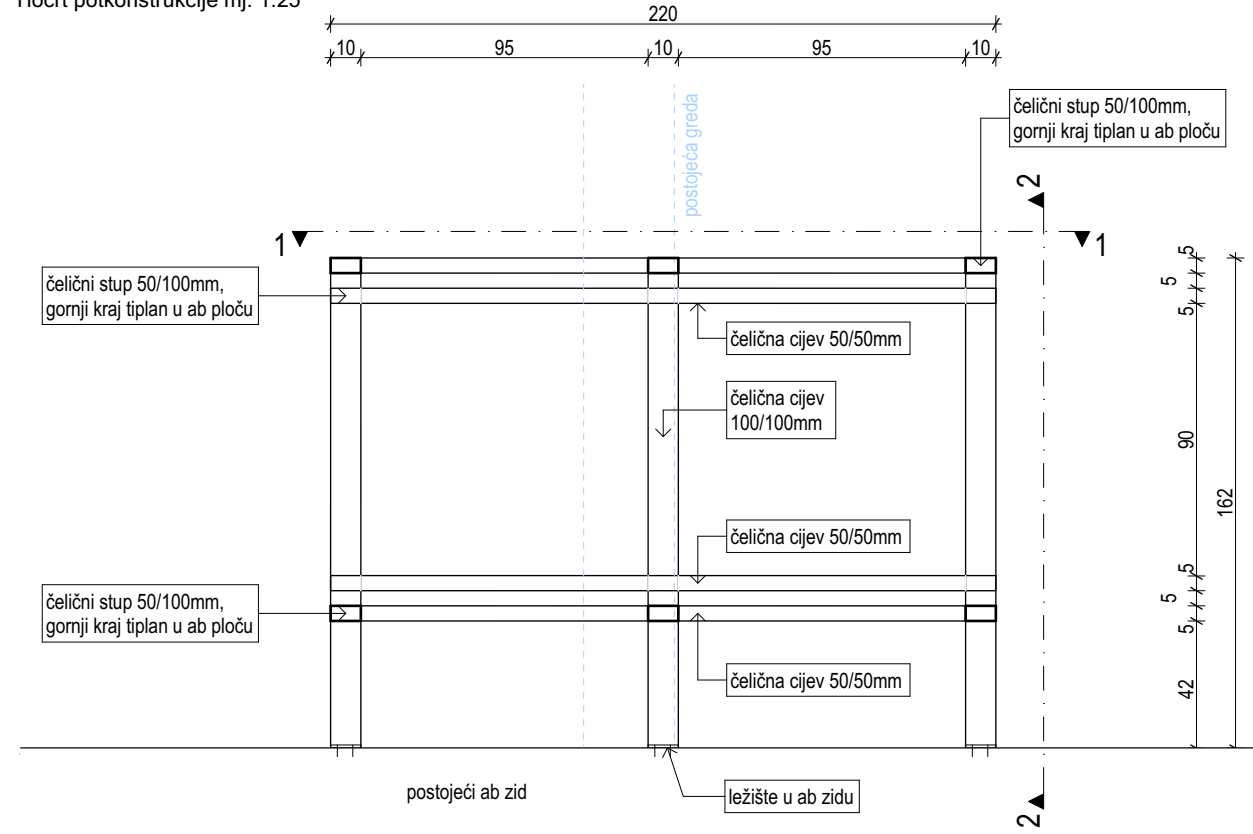



Elementi pokonstrukcije rekuperatora:

Čelična cijev sandučastog presjeka 50/50mm - ukupna duljina 9m  
Stup - čelična cijev sandučastog presjeka 50/100mm - ukupna duljina 4,6m  
Čelična cijev sandučastog presjeka 100/100mm - ukupna duljina 5m

Pogled 1 mj. 1:25

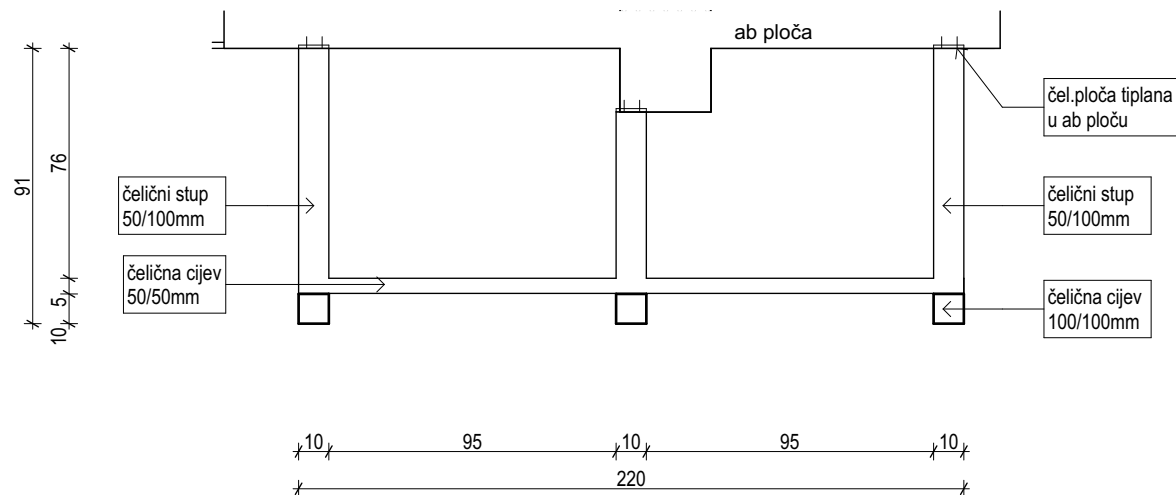


Pogled 2 mj. 1:25

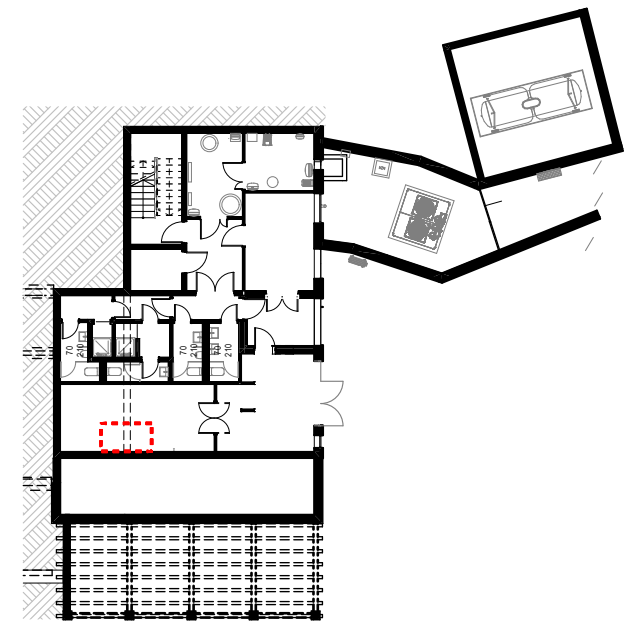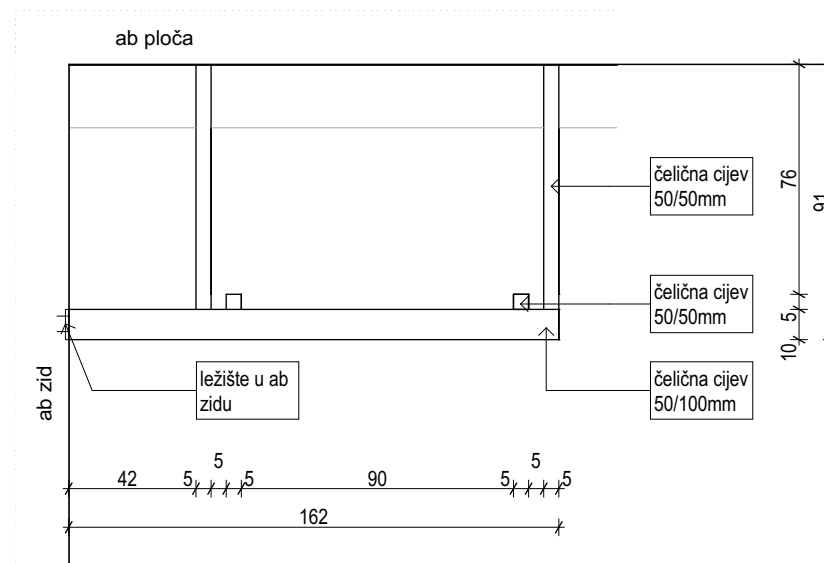



opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

## CRNA BRAVARIJA - CB5 - potkonstrukcija rekuperatora prizemlja

Tlocrt potkonstrukcije mj. 1:20

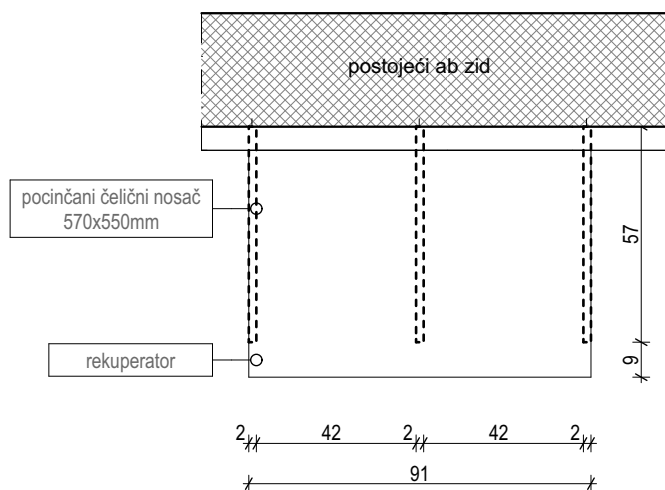


Presjek potkonstrukcije mj. 1:20

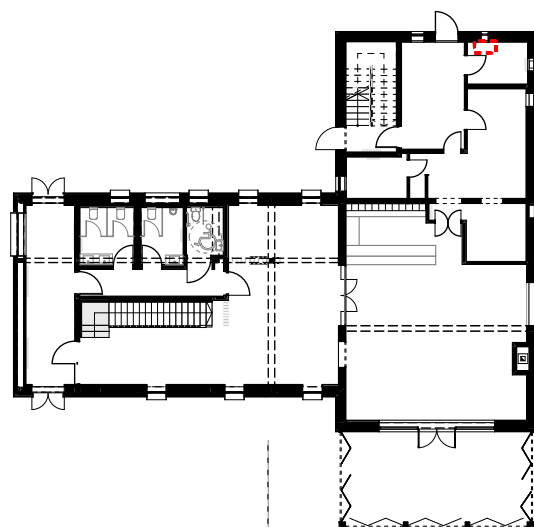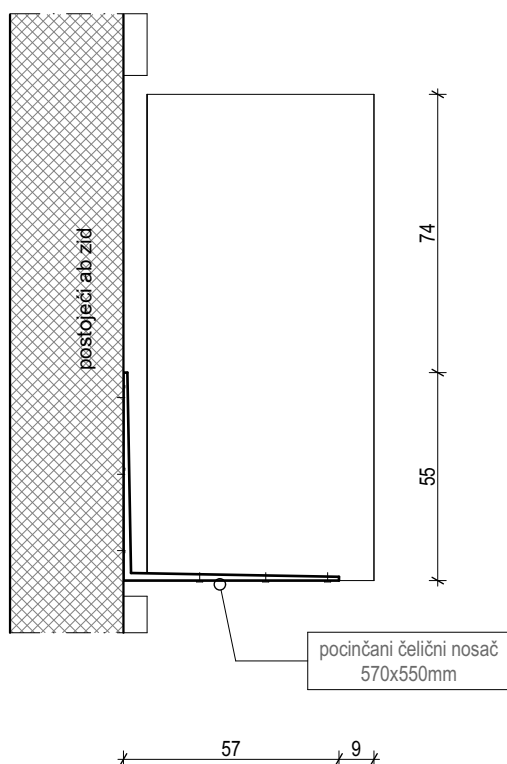


- opće napomene:
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.
  2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.
  3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB7.1 - potkonstrukcija krovnog istaka za strojarske instalacije - istak 1


Tlocrt potkonstrukcije mj. 1:25

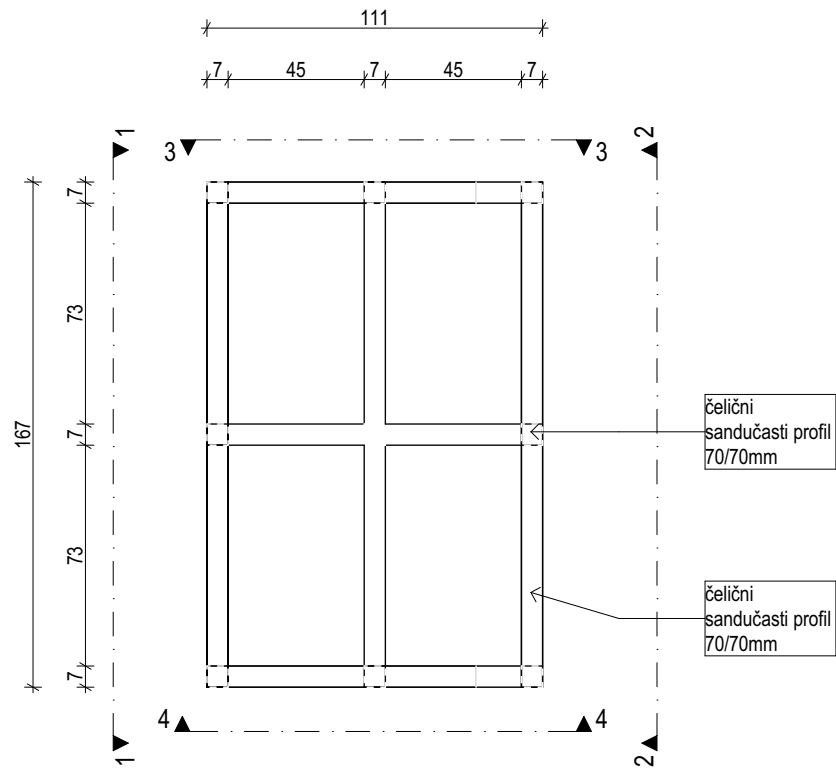


Presjek 1 mj. 1:25

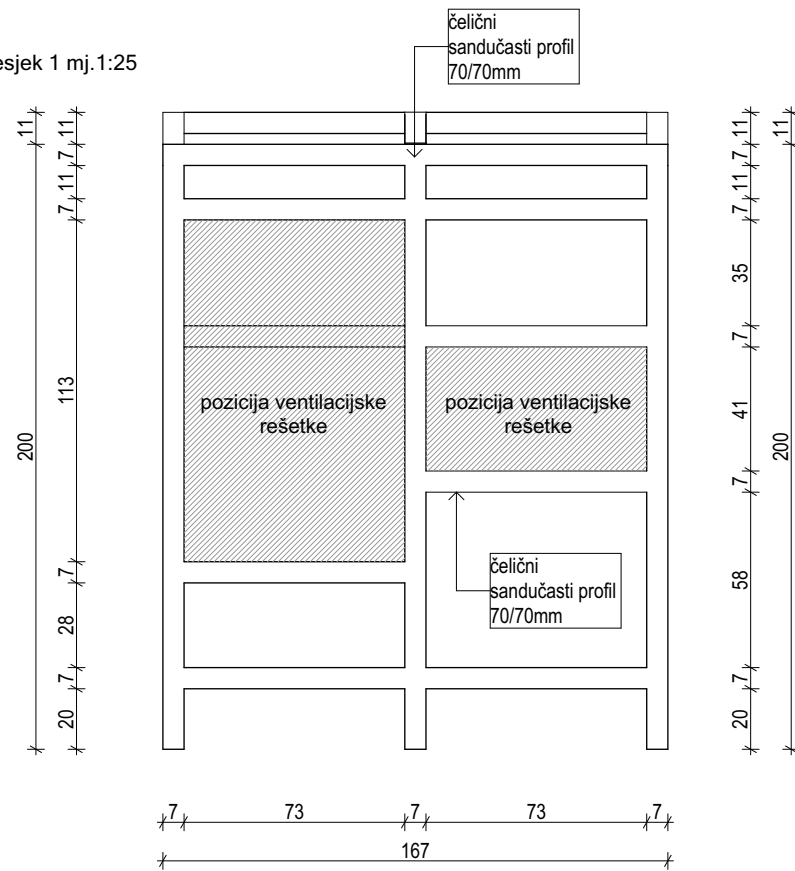



Presjek 2 mj. 1:25

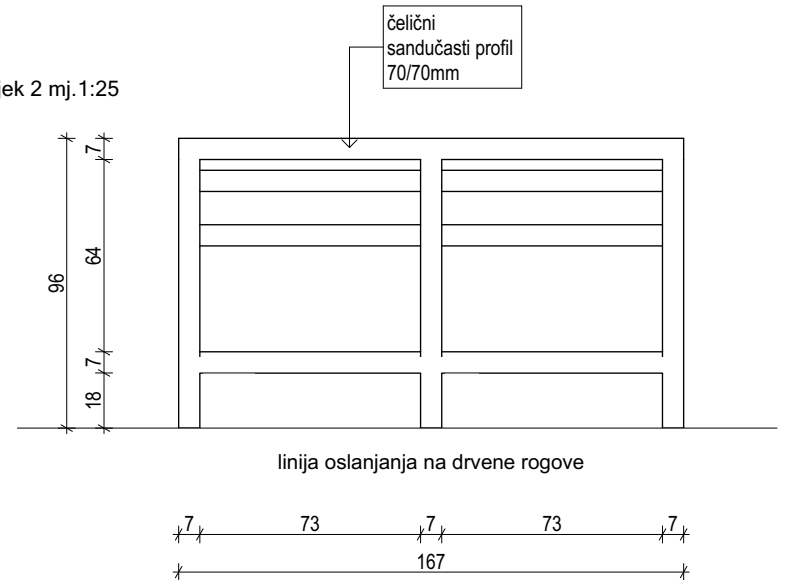

Presjek 3 mj. 1:25

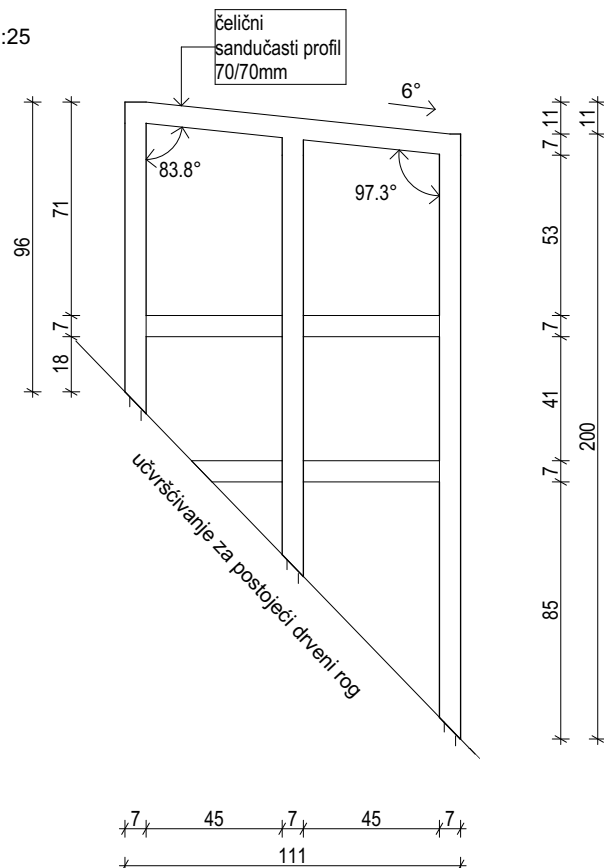


Presjek 4 mj. 1:25

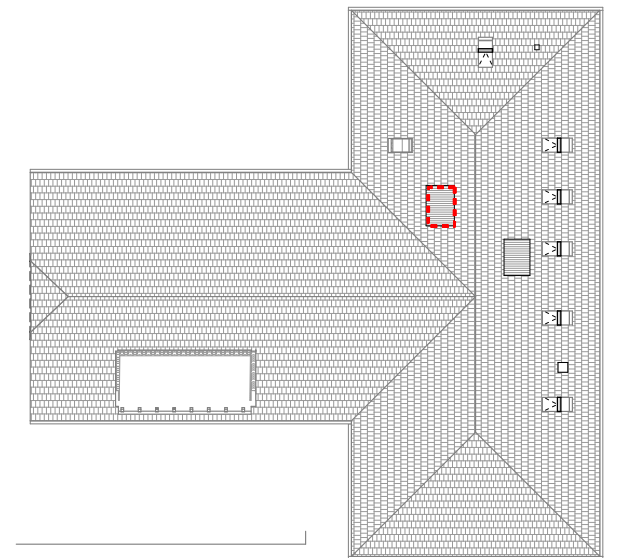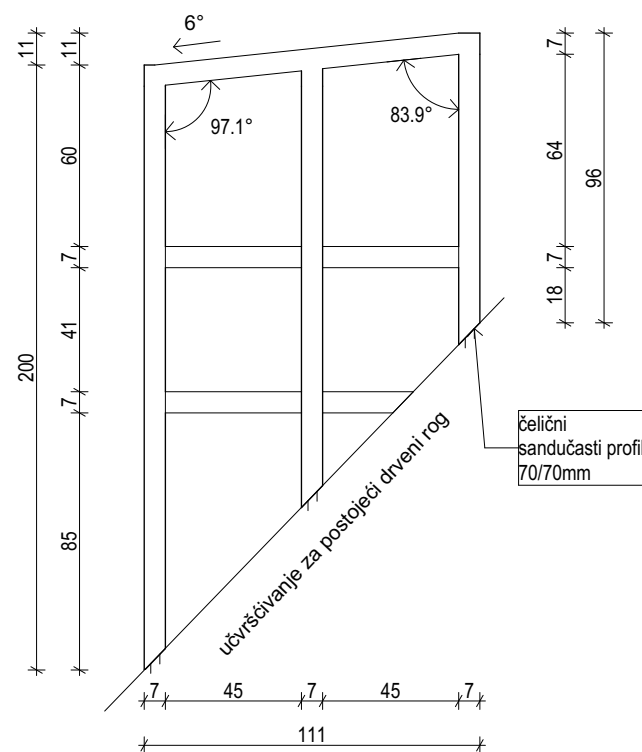


opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB7.2 - potkonstrukcija krovnog istaka za strojarske instalacije - istak 2


Tlocrt potkonstrukcije mj. 1:25

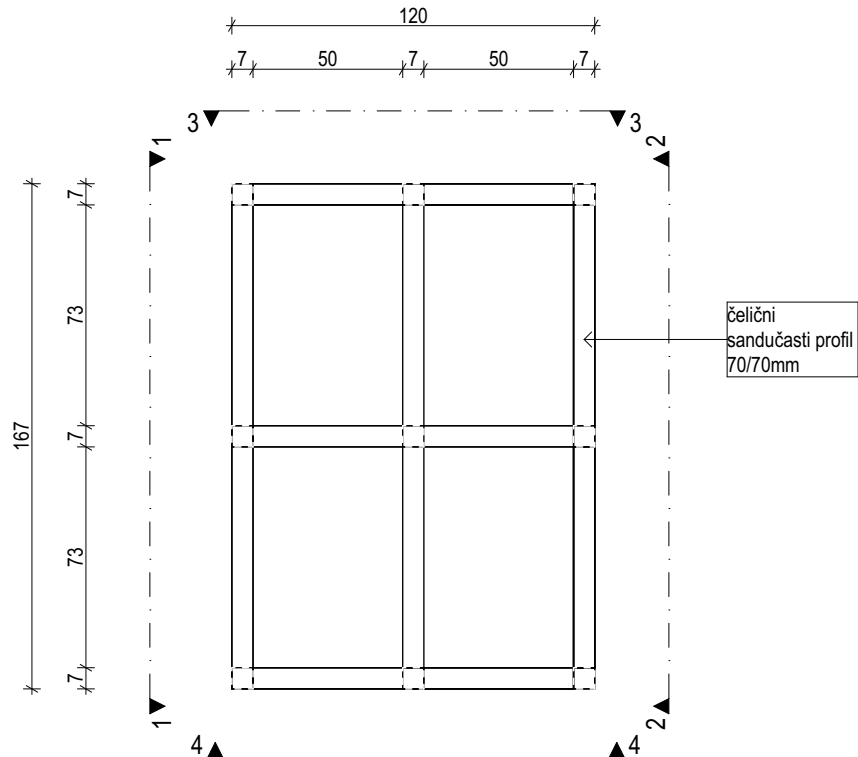


Presjek 1 mj. 1:25

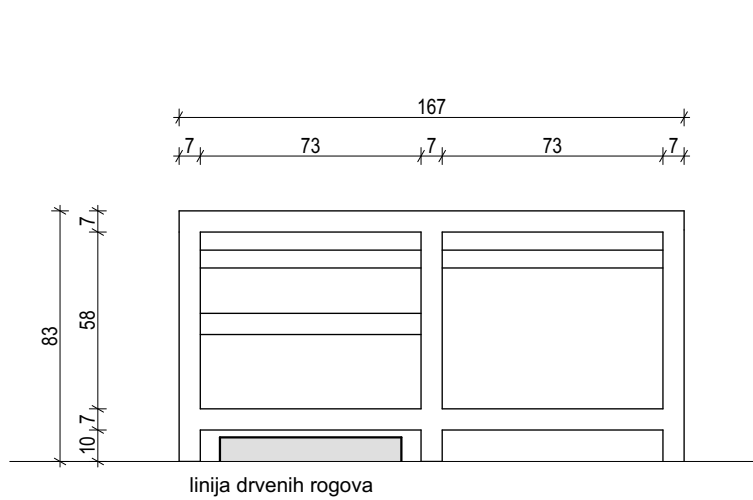



Presjek 2 mj. 1:25

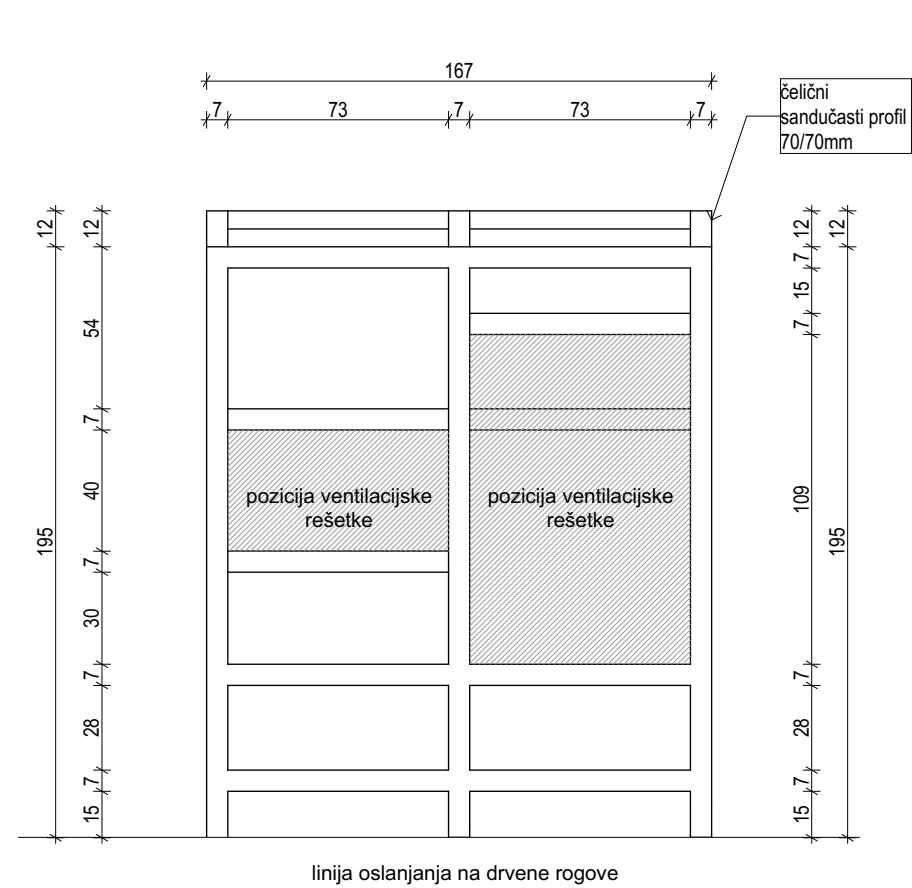

Presjek 3 mj. 1:25

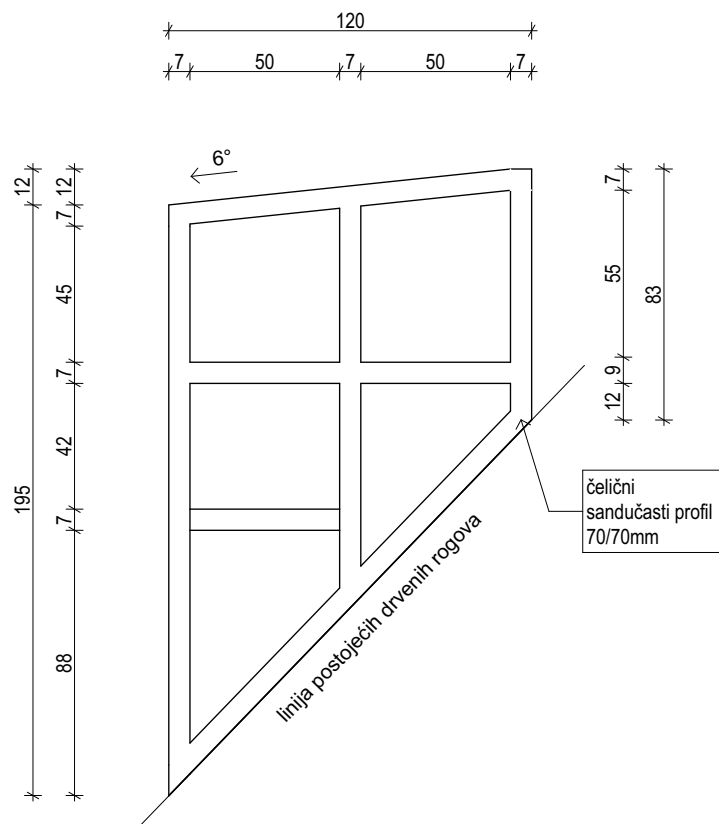


Presjek 4 mj. 1:25

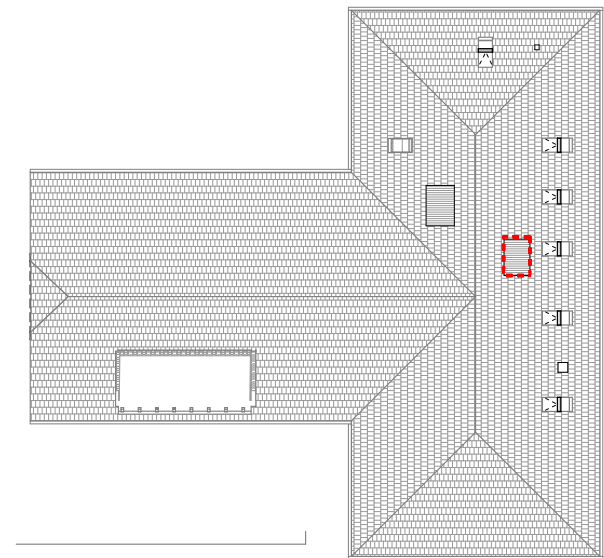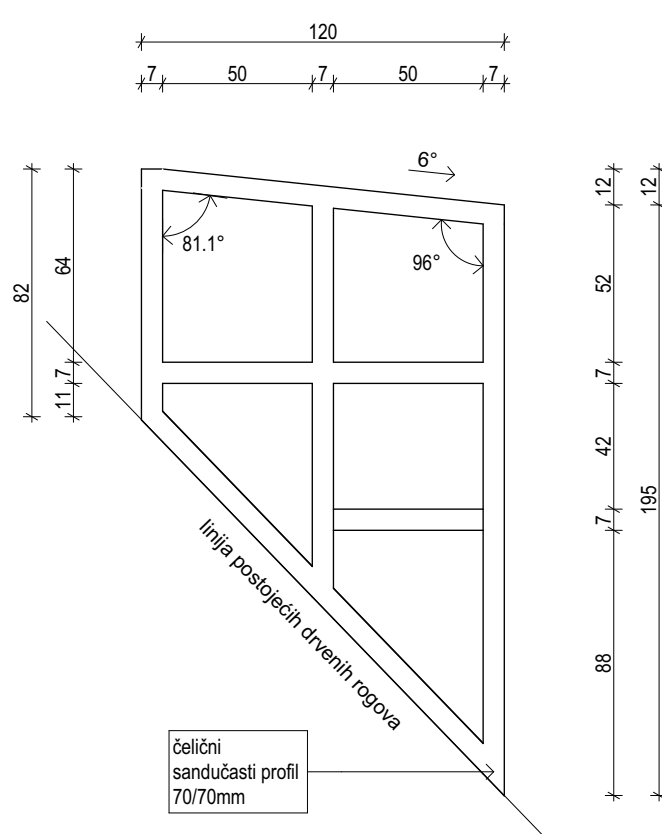


opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB8 - potkonstrukcija rekuperatora u potkrovlju


Tlocrt potkonstrukcije mj.1:25

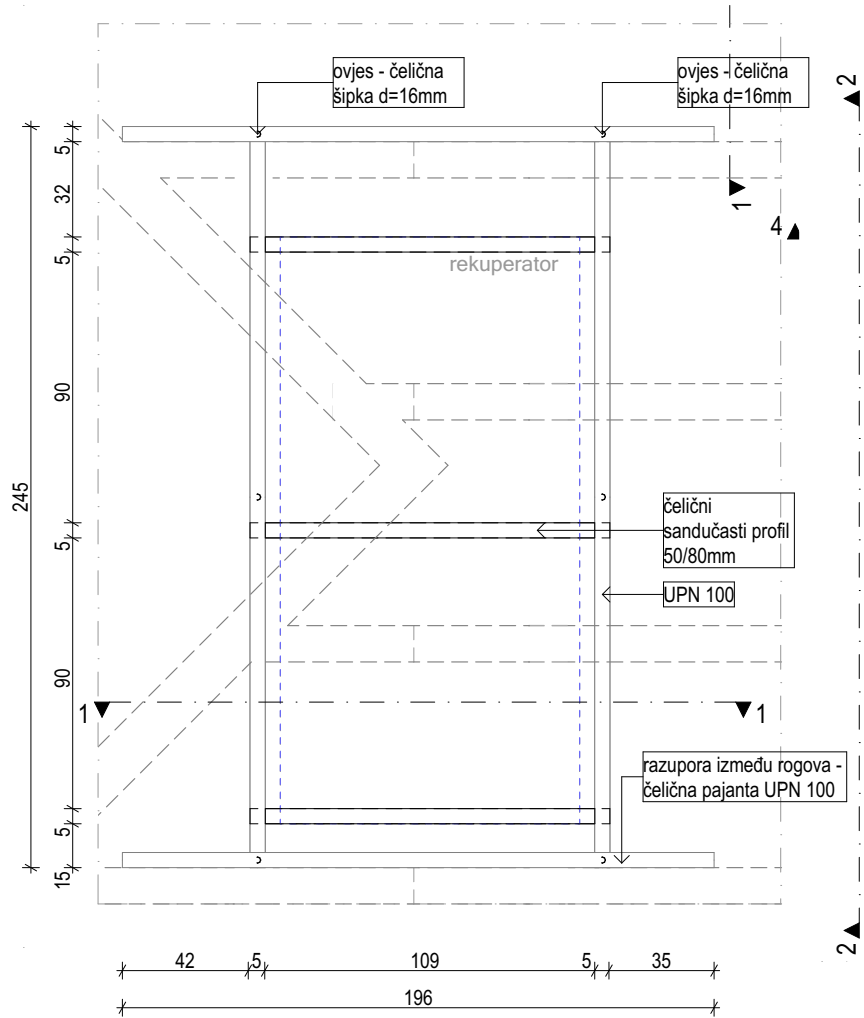

Presjek 1 mj.1:25

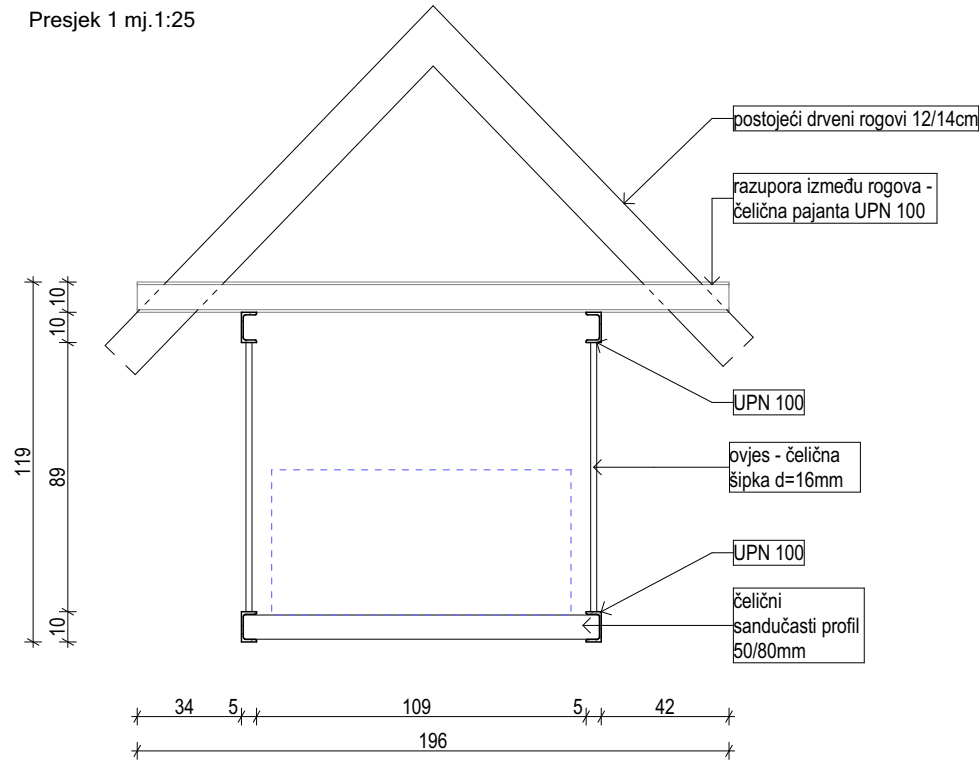


Pogled 2 mj.1:25

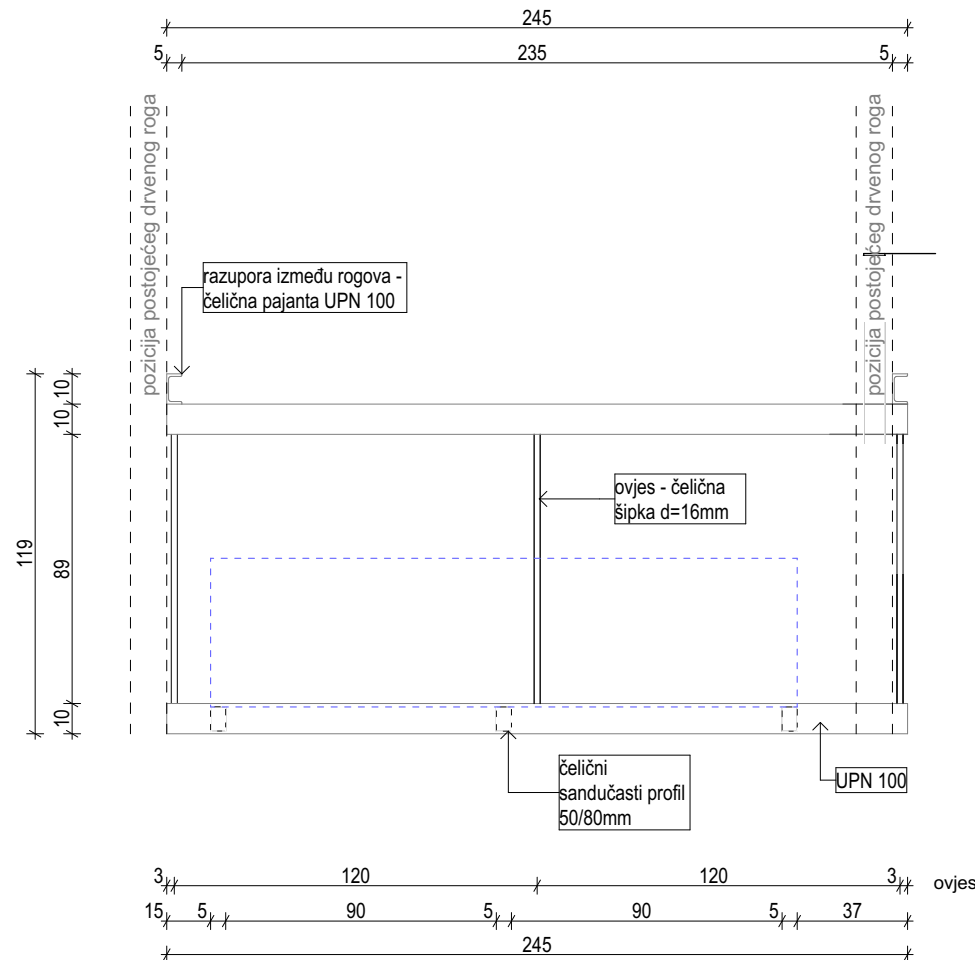

Elementi pokonstrukcije rekuperatora:


Čelična cijev sandučastog presjeka 80/50mm - ukupna duljina 4m1  
Pajanta i grede - UPN 100 - ukupna duljina 15m1  
Ovjes - čelične šipke d=16mm - ukupna duljina 5,5m1

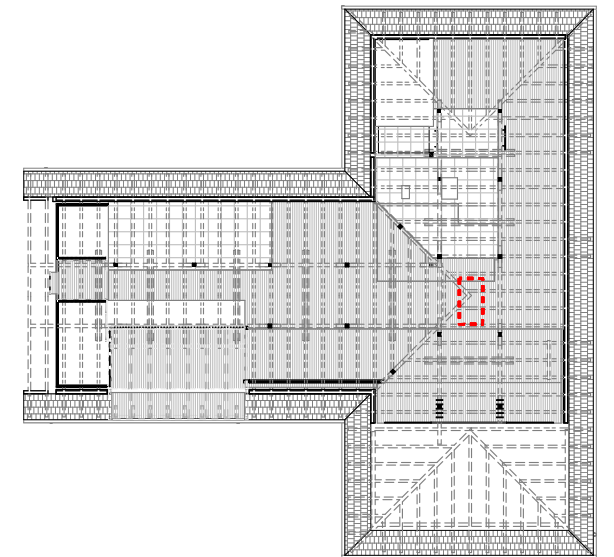


opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzorim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.

CRNA BRAVARIJA - CB9 - potkonstrukcija klima komore



Tlocrt mj. 1:25

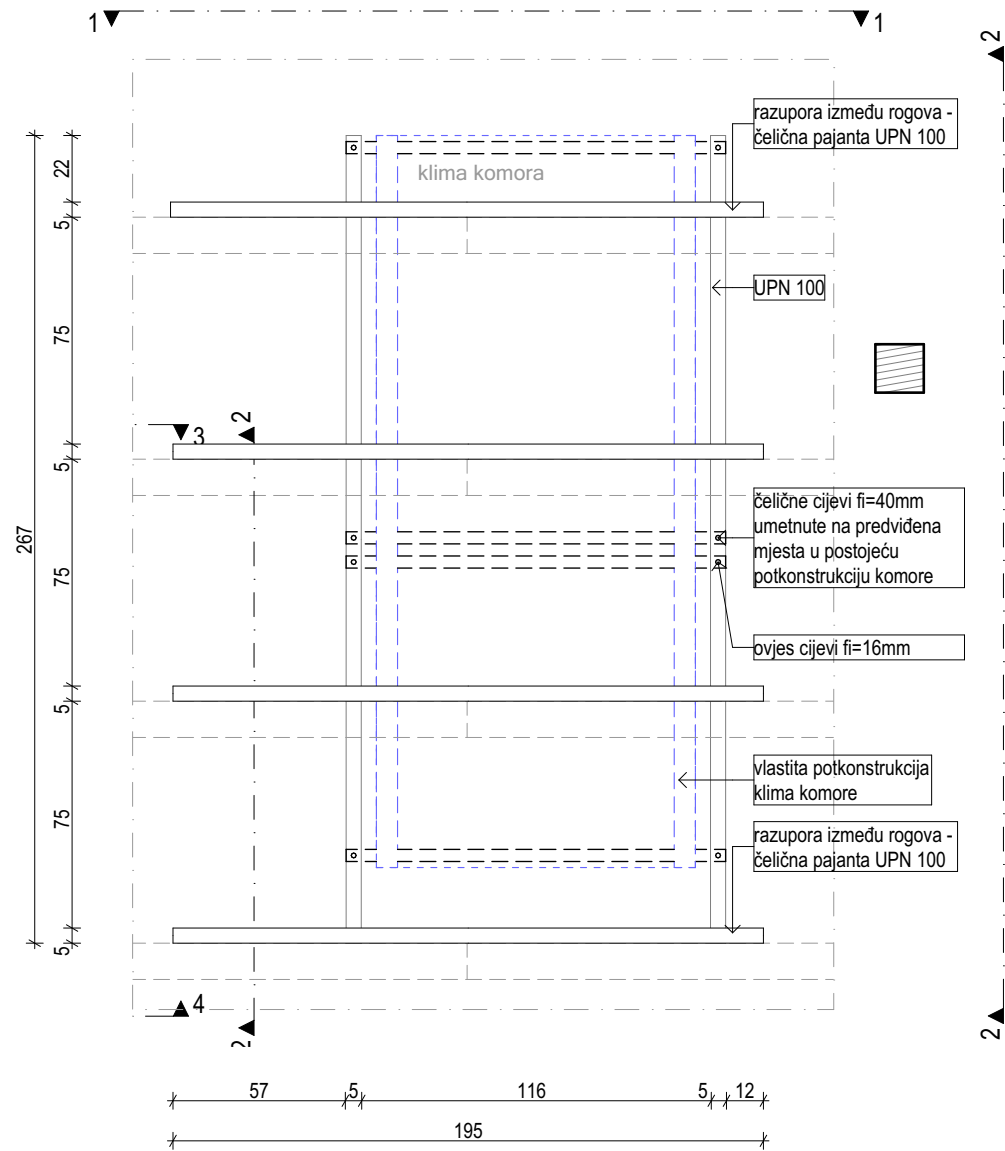

Presjek 1 mj. 1:25

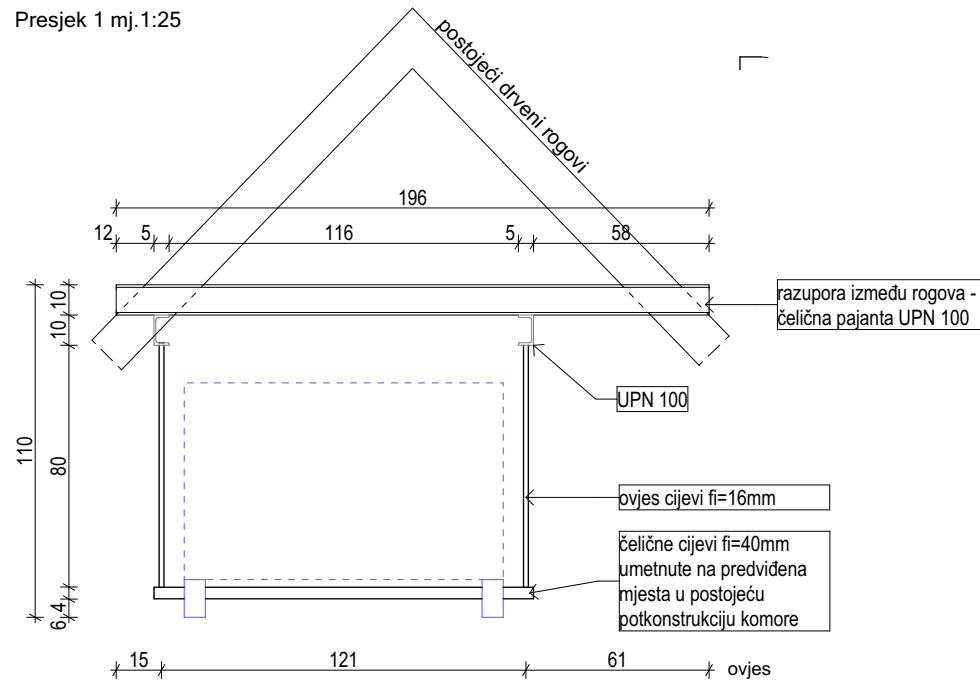

Presjek 2 mj. 1:25

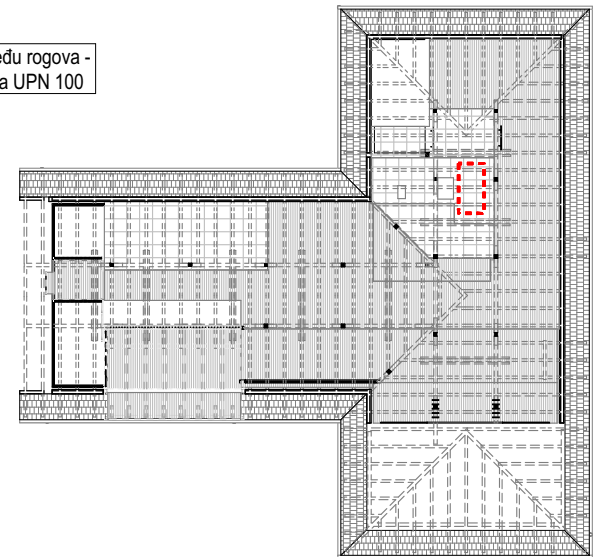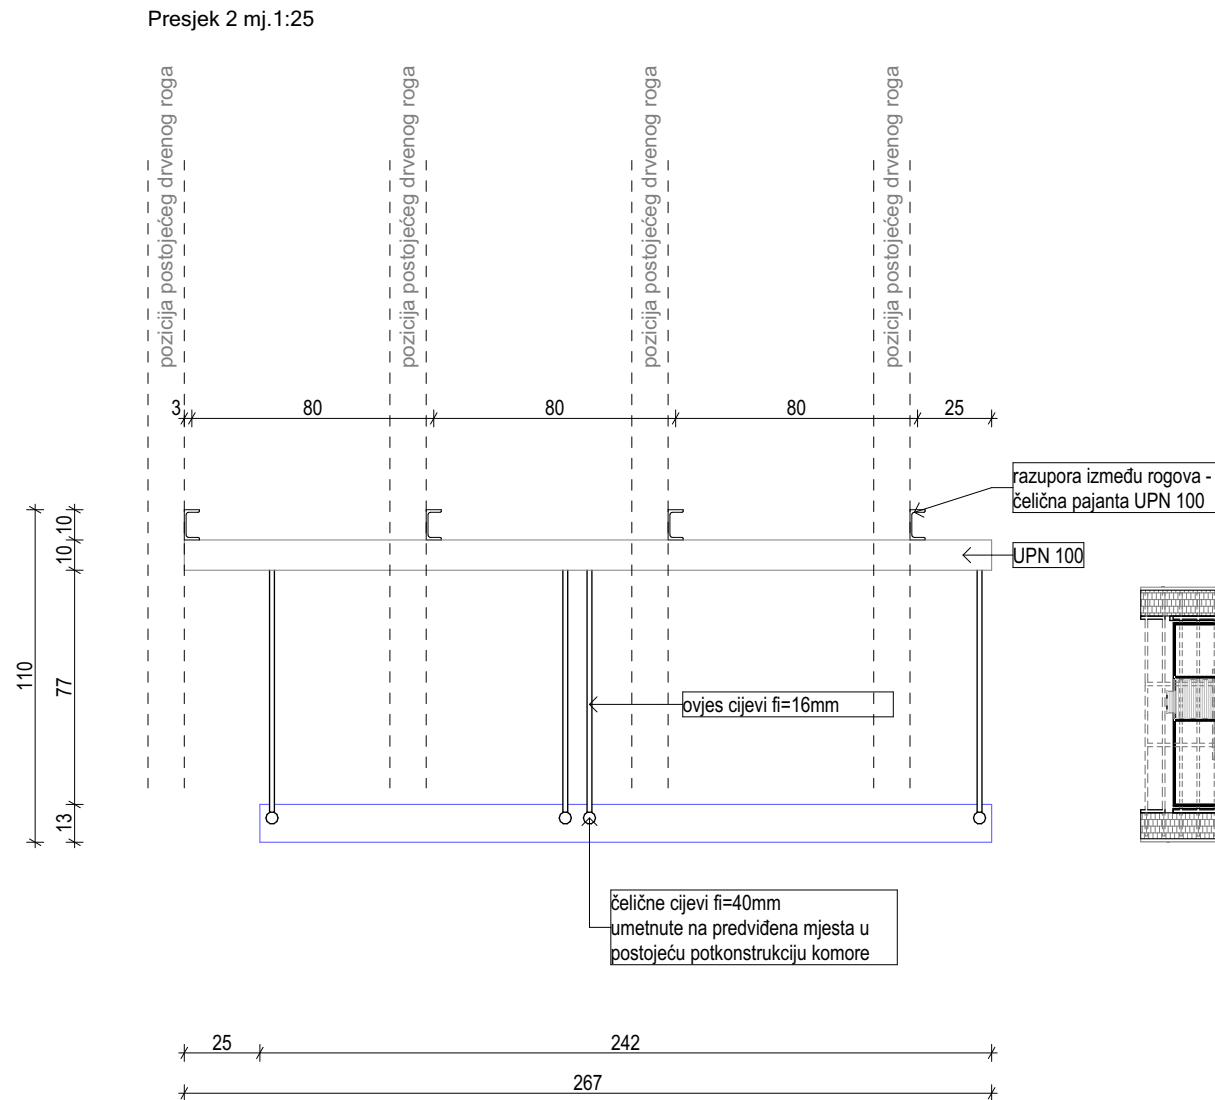


opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.




CRNA BRAVARIJA - CB6 - potkonstrukcija žardinjere


Tlocrt žardinjere mj.1:25

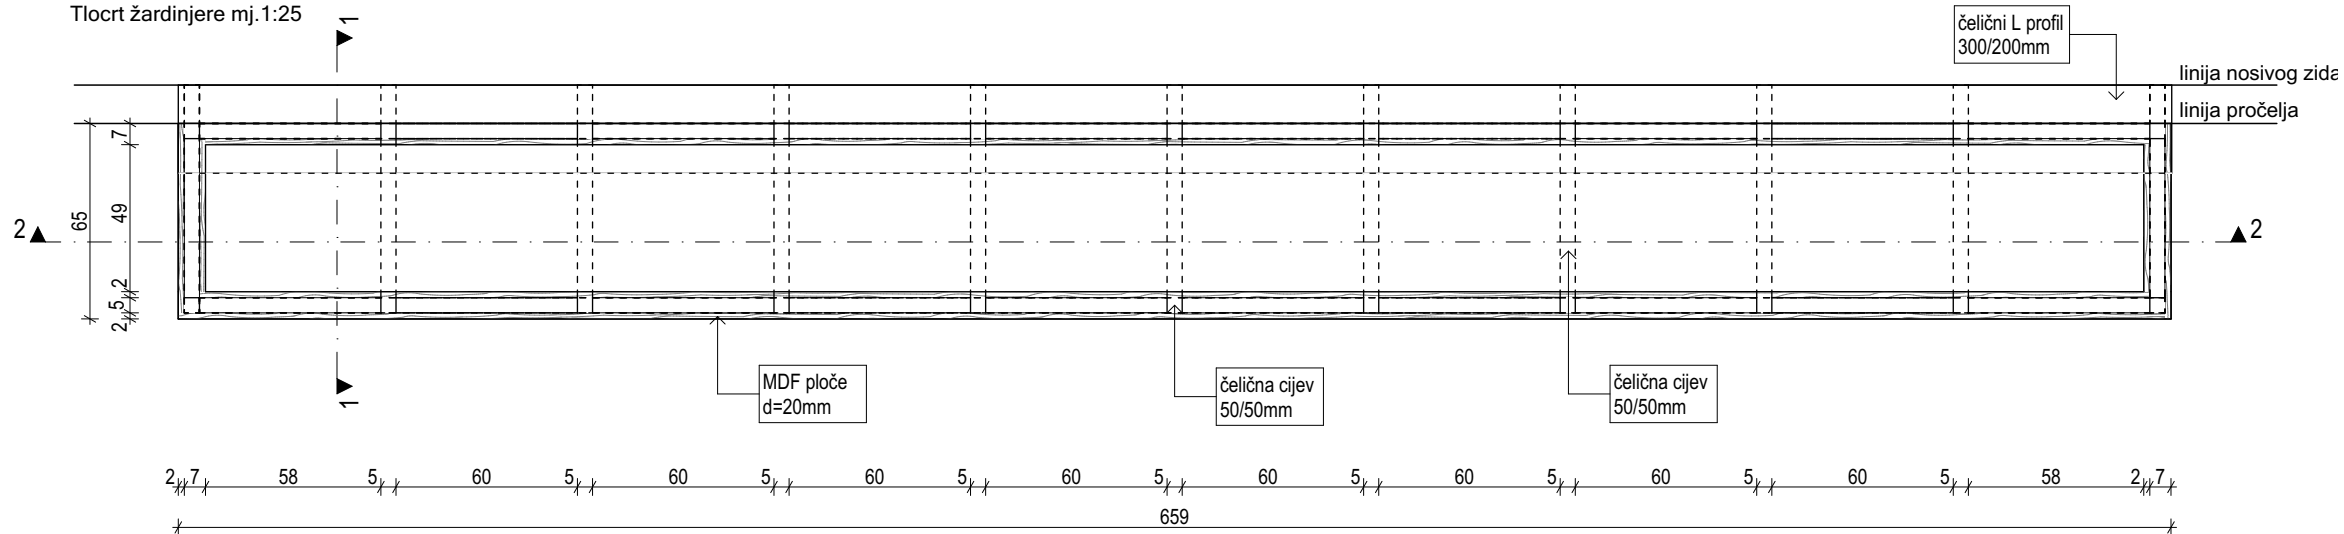

Presjek 2 mj.1:25

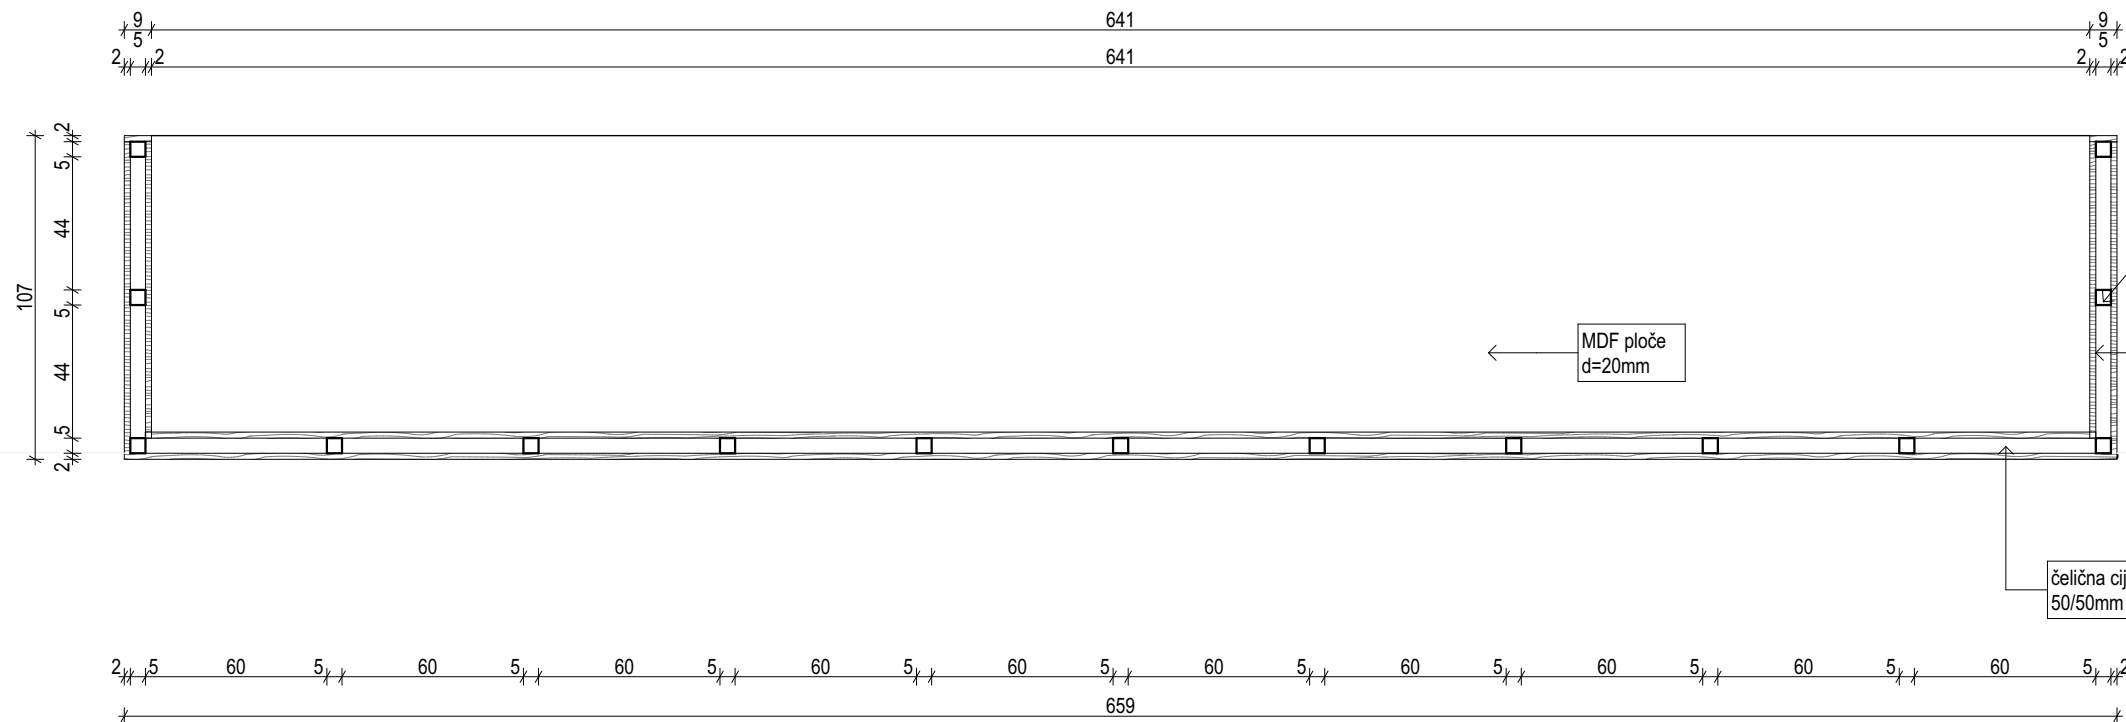


Presjek 1 mj.1:25

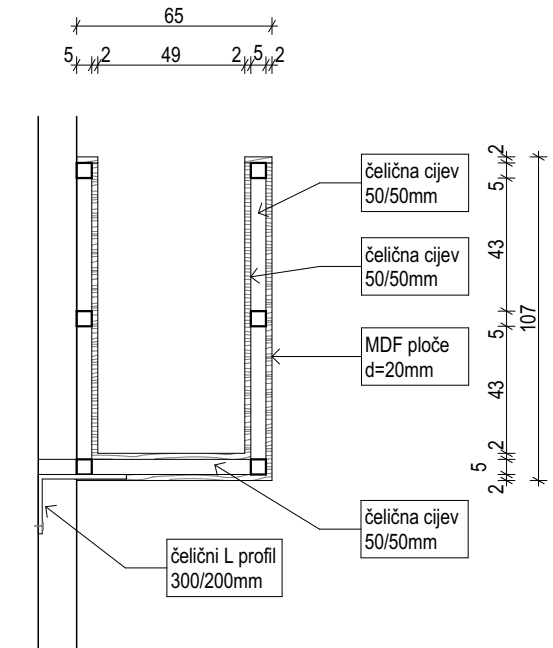

Elementi pokonstrukcije:

Čelična cijev sandučastog presjeka 50/50mm - ukupna duljina 75m1  
L nosač 300/200 mm- ukupna duljina 6,6m1

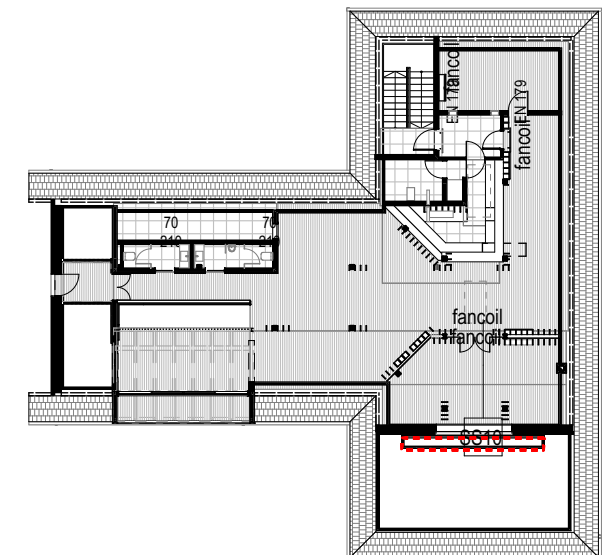

opće napomene:  
1. Sve mjere u shemama su projektantske i odnose se na zidarske mjere otvora. Prije narudžbe, izrade i montaže izvođač obavezno mora provjeriti mjere na gradilištu.  
2. U slučaju neslaganja mjera na gradilištu i ovog nacrtu prije nastavka izvođenja obaveza je izvođača konzultirati se sa nadzornim inženjerom.  
3. Obaveza izvođača je dobava sve potrebne atestne dokumentacije.