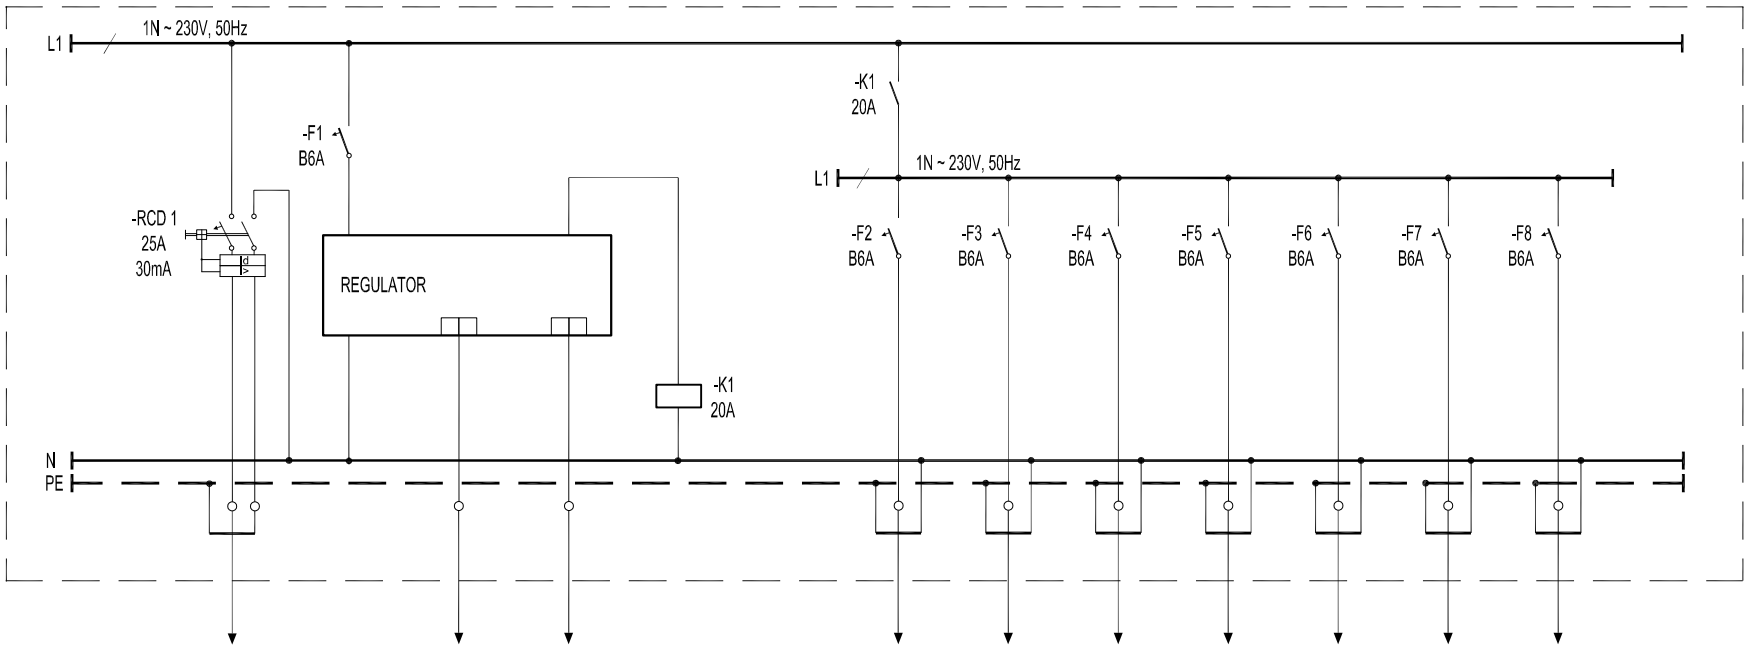

BROJ STRUJNOG KRUGA	33A	1	1.1	1.2			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
NAZIV POTROŠAČA	NAPAJANJE IZ RP-K	REGULATOR	OSJETNIK VLAGE	OSJETNIK TEMPERATURE			GRIJAĆI KABEL 1	GRIJAĆI KABEL 2	GRIJAĆI KABEL 2	GRIJAĆI KABEL 2	GRIJAĆI KABEL 2	GRIJAĆI KABEL 2	GRIJAĆI KABEL 2
INSTALIRANA SNAGA (kW)	0,6	0,1					0,08	0,08	0,1	0,09	0,09	0,08	0,13
VRSTA I PRESJEK VODA (mm^2)	PP-Y 3x2,5		Li-YCY 4x0,75	Li-YCY 2x0,75			PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5	PP-Y 3x1,5
PRIKLJUČAK NA FAZU	L1	L1					L1	L1	L1	L1	L1	L1	L1

ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ
dipl.ing.el.
E 1747 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

Projektant:
ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ, dipl.ing.el.

Zajednička oznaka: GEO-MUK-IP

Datum: 05.2020.

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE
k.o. PRIJEBOJ

Investitor: JAVNA USTANOVA "NP PLITVIČKA JEZERA"
ZNANSTVENO STRUČNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"

Projekt: IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.1 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
HR-51000 RIJEKA, MARTINA KONTUŠA 33

Nacrt:
JEDNOPOLNA SHEMA RAZVODNE PLOČE
RP- GRIJANJE OLUKA

Broj projekta: 1068-20-1

Broj nacrta: 19

List: 1

Listova: 1