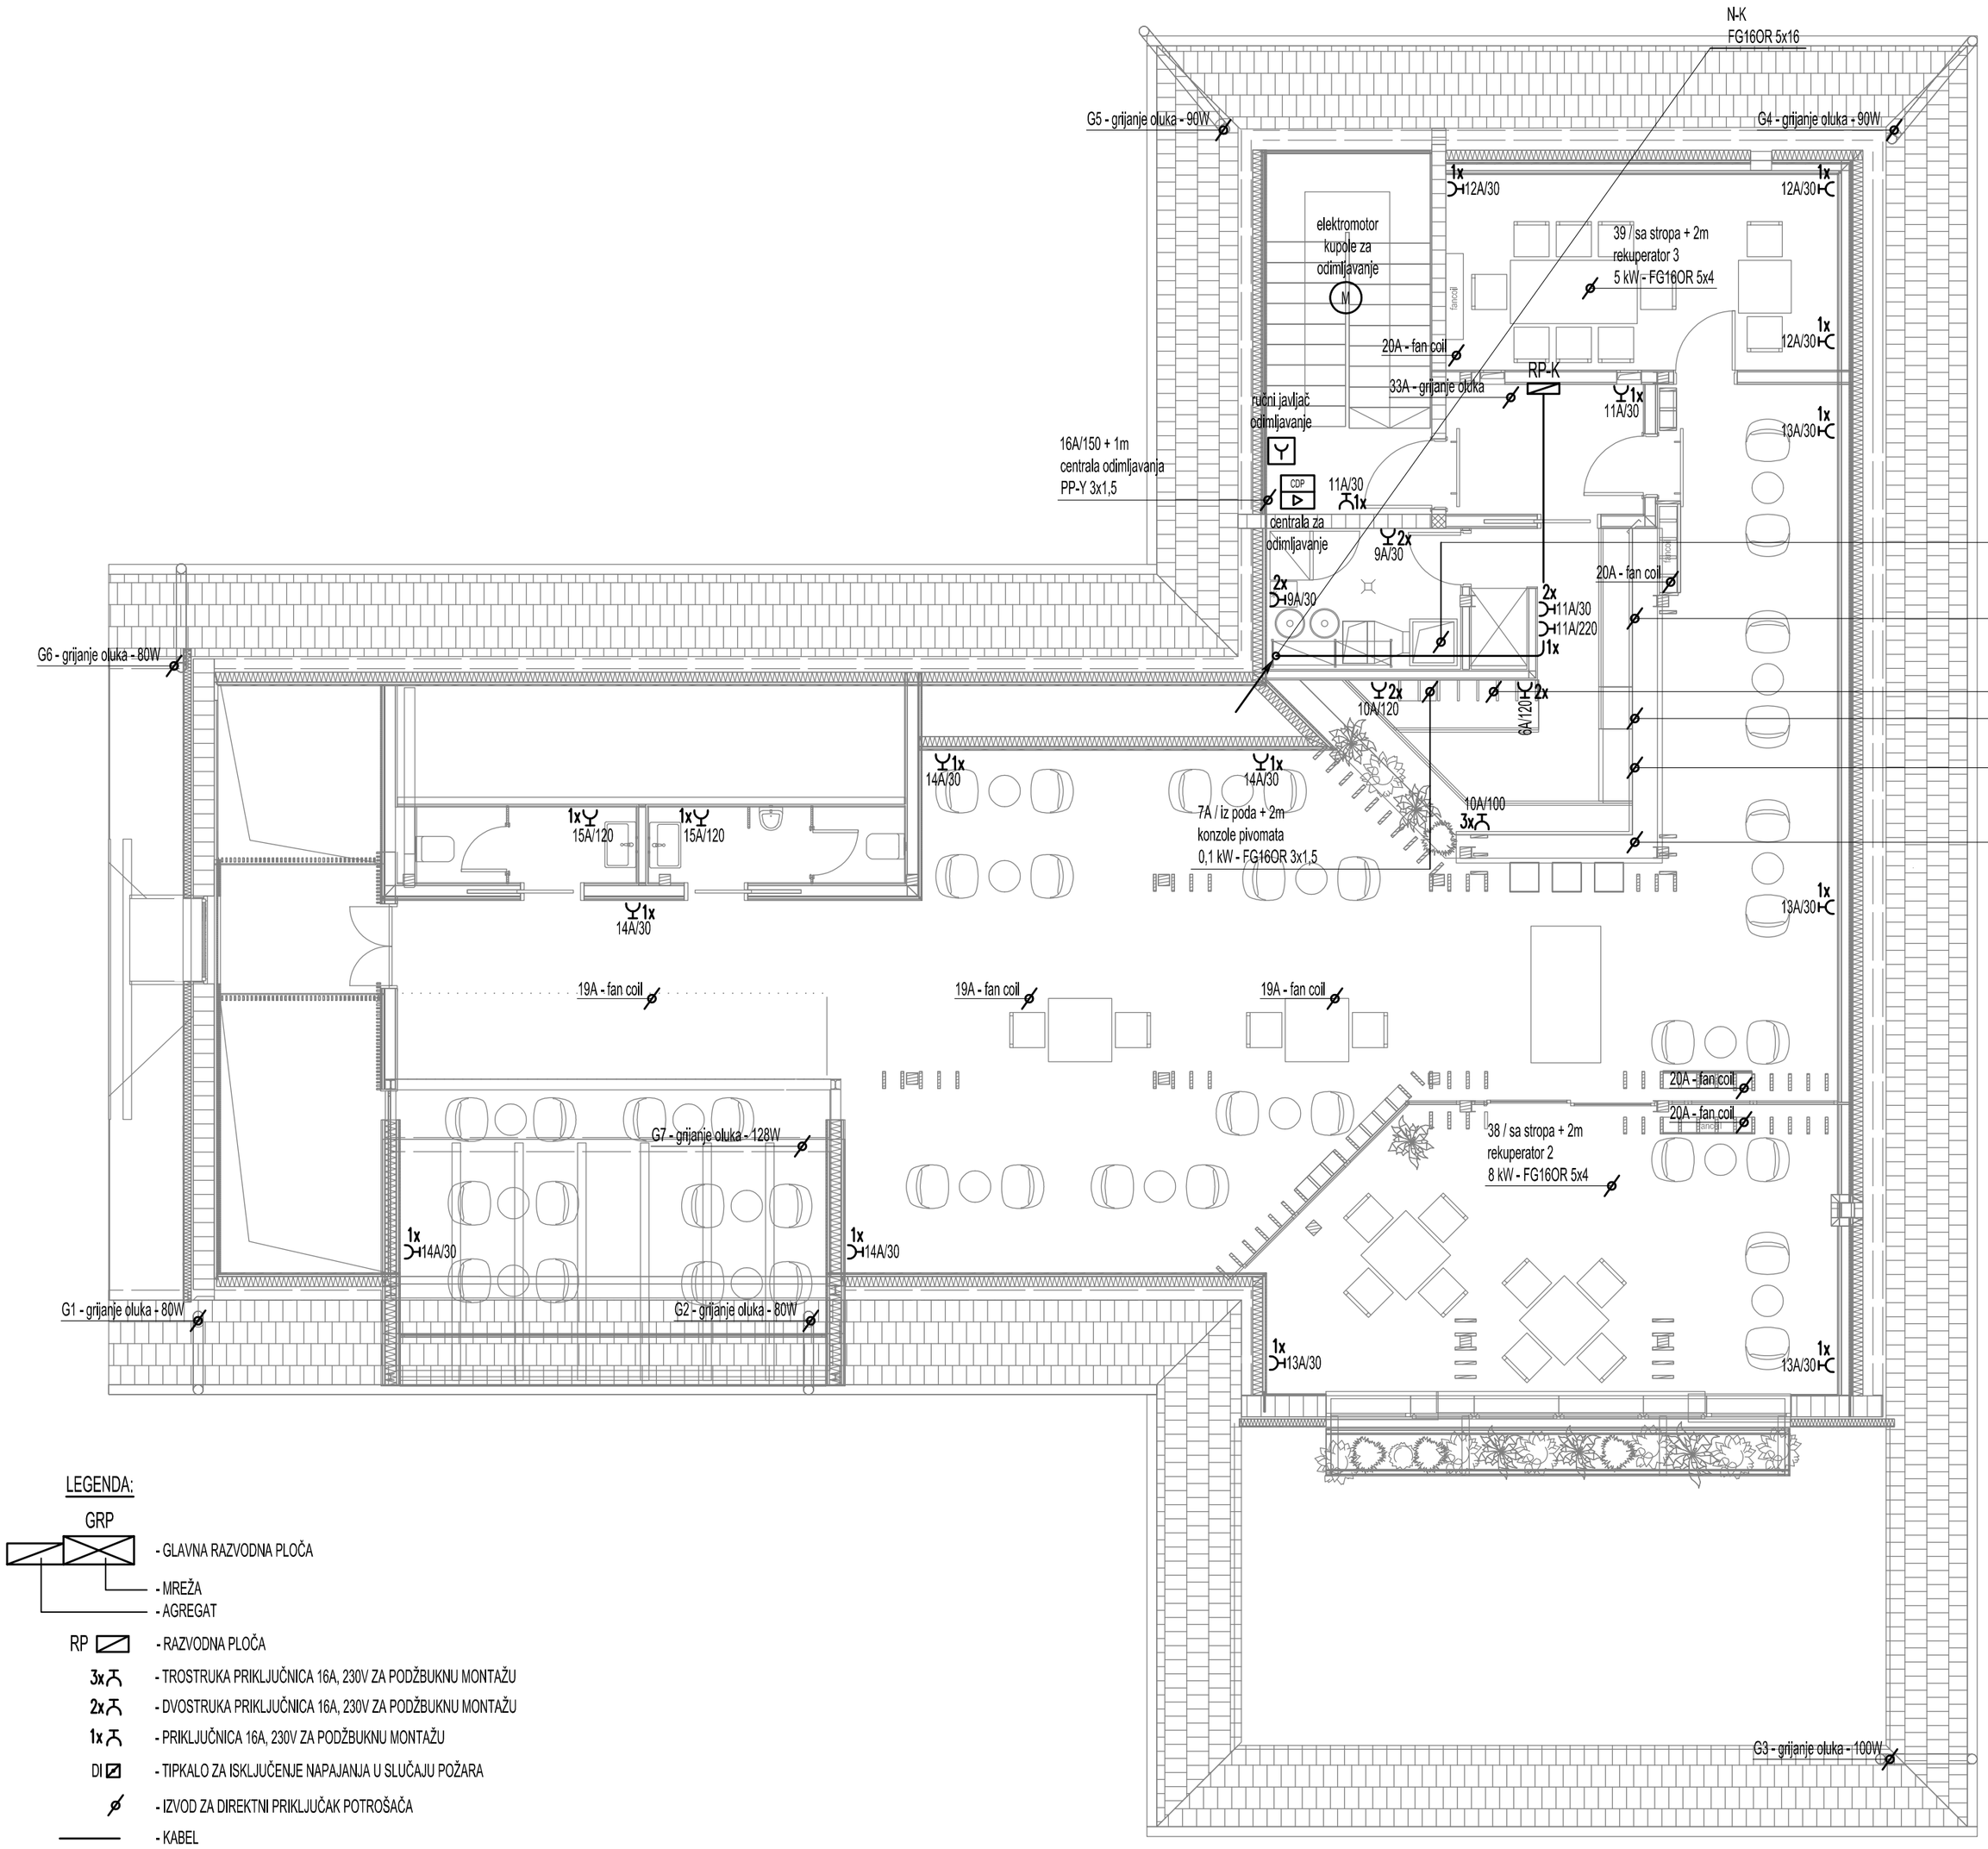

LEGENDA:

GRP - GLAVNA RAZVODNA PLOČA
- MREŽA
- AGREGAT

RP - RAZVODNA PLOČA

3x - TROSTRUKA PRIKLJUČNICA 16A, 230V ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

2x - DVOSTRUKA PRIKLJUČNICA 16A, 230V ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

1x - PRIKLJUČNICA 16A, 230V ZA PODŽBUKNU MONTAŽU

DI - TIPKALO ZA ISKLJUČENJE NAPAJANJA U SLUČAJU POŽARA

- IZVOD ZA DIREKTNI PRIKLJUČAK POTROŠAČA

- KABEL

- GRUPA KABELA

NAPOMENE :

1. BROJ UZ POTROŠAČ OZNAČAVA BROJ STRUJNOG KRUGA I VISINU MONTAŽE
2. INSTALACIJU VODITI NA NOSAČIMA KABELA U SPUŠTENOM STROPU, PODŽBUKNO DIREKTNO U ZIDU I U PVC INSTALACIJSKIM CIJEVIMA U PODU I UNUTAR PREGRADNIH ZIDOVA
3. MIKROLOKACIJE PRIKLJUČAKA USKLADITI S KONAČNIM TEHNOLOŠKIM RJEŠENJEM

Projektant:
ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
E 1747 OVLAŠTENI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE
ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ALEKSANDAR ĆIKOVIĆ dipl.ing.el.
HR-51000 RIJEKA, MARINA KONTUŠA 33

Nacrt: ELEKTROINSTALACIJA SNAGE I PRIKLJUČNICA - KAT

Građevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE - k.o. PRIJEBOJ

Investitor: JAVNA USTANOVA "NP PLITVIČKA JEZERA" - ZNANSTVENO STRUČNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK" - PLITVIČKA JEZERA

Projekt: IZVEDBENI PROJEKT - MAPA 4.1 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Datum izrade: 05.2020. Mjesto izrade : Rijeka	Mjerilo: 1 : 75	Broj projekta: 1068-20-1	Zajednička oznaka: GEO-MUK-IP	Broj nacrta: 5	List: 1 Listova: 1