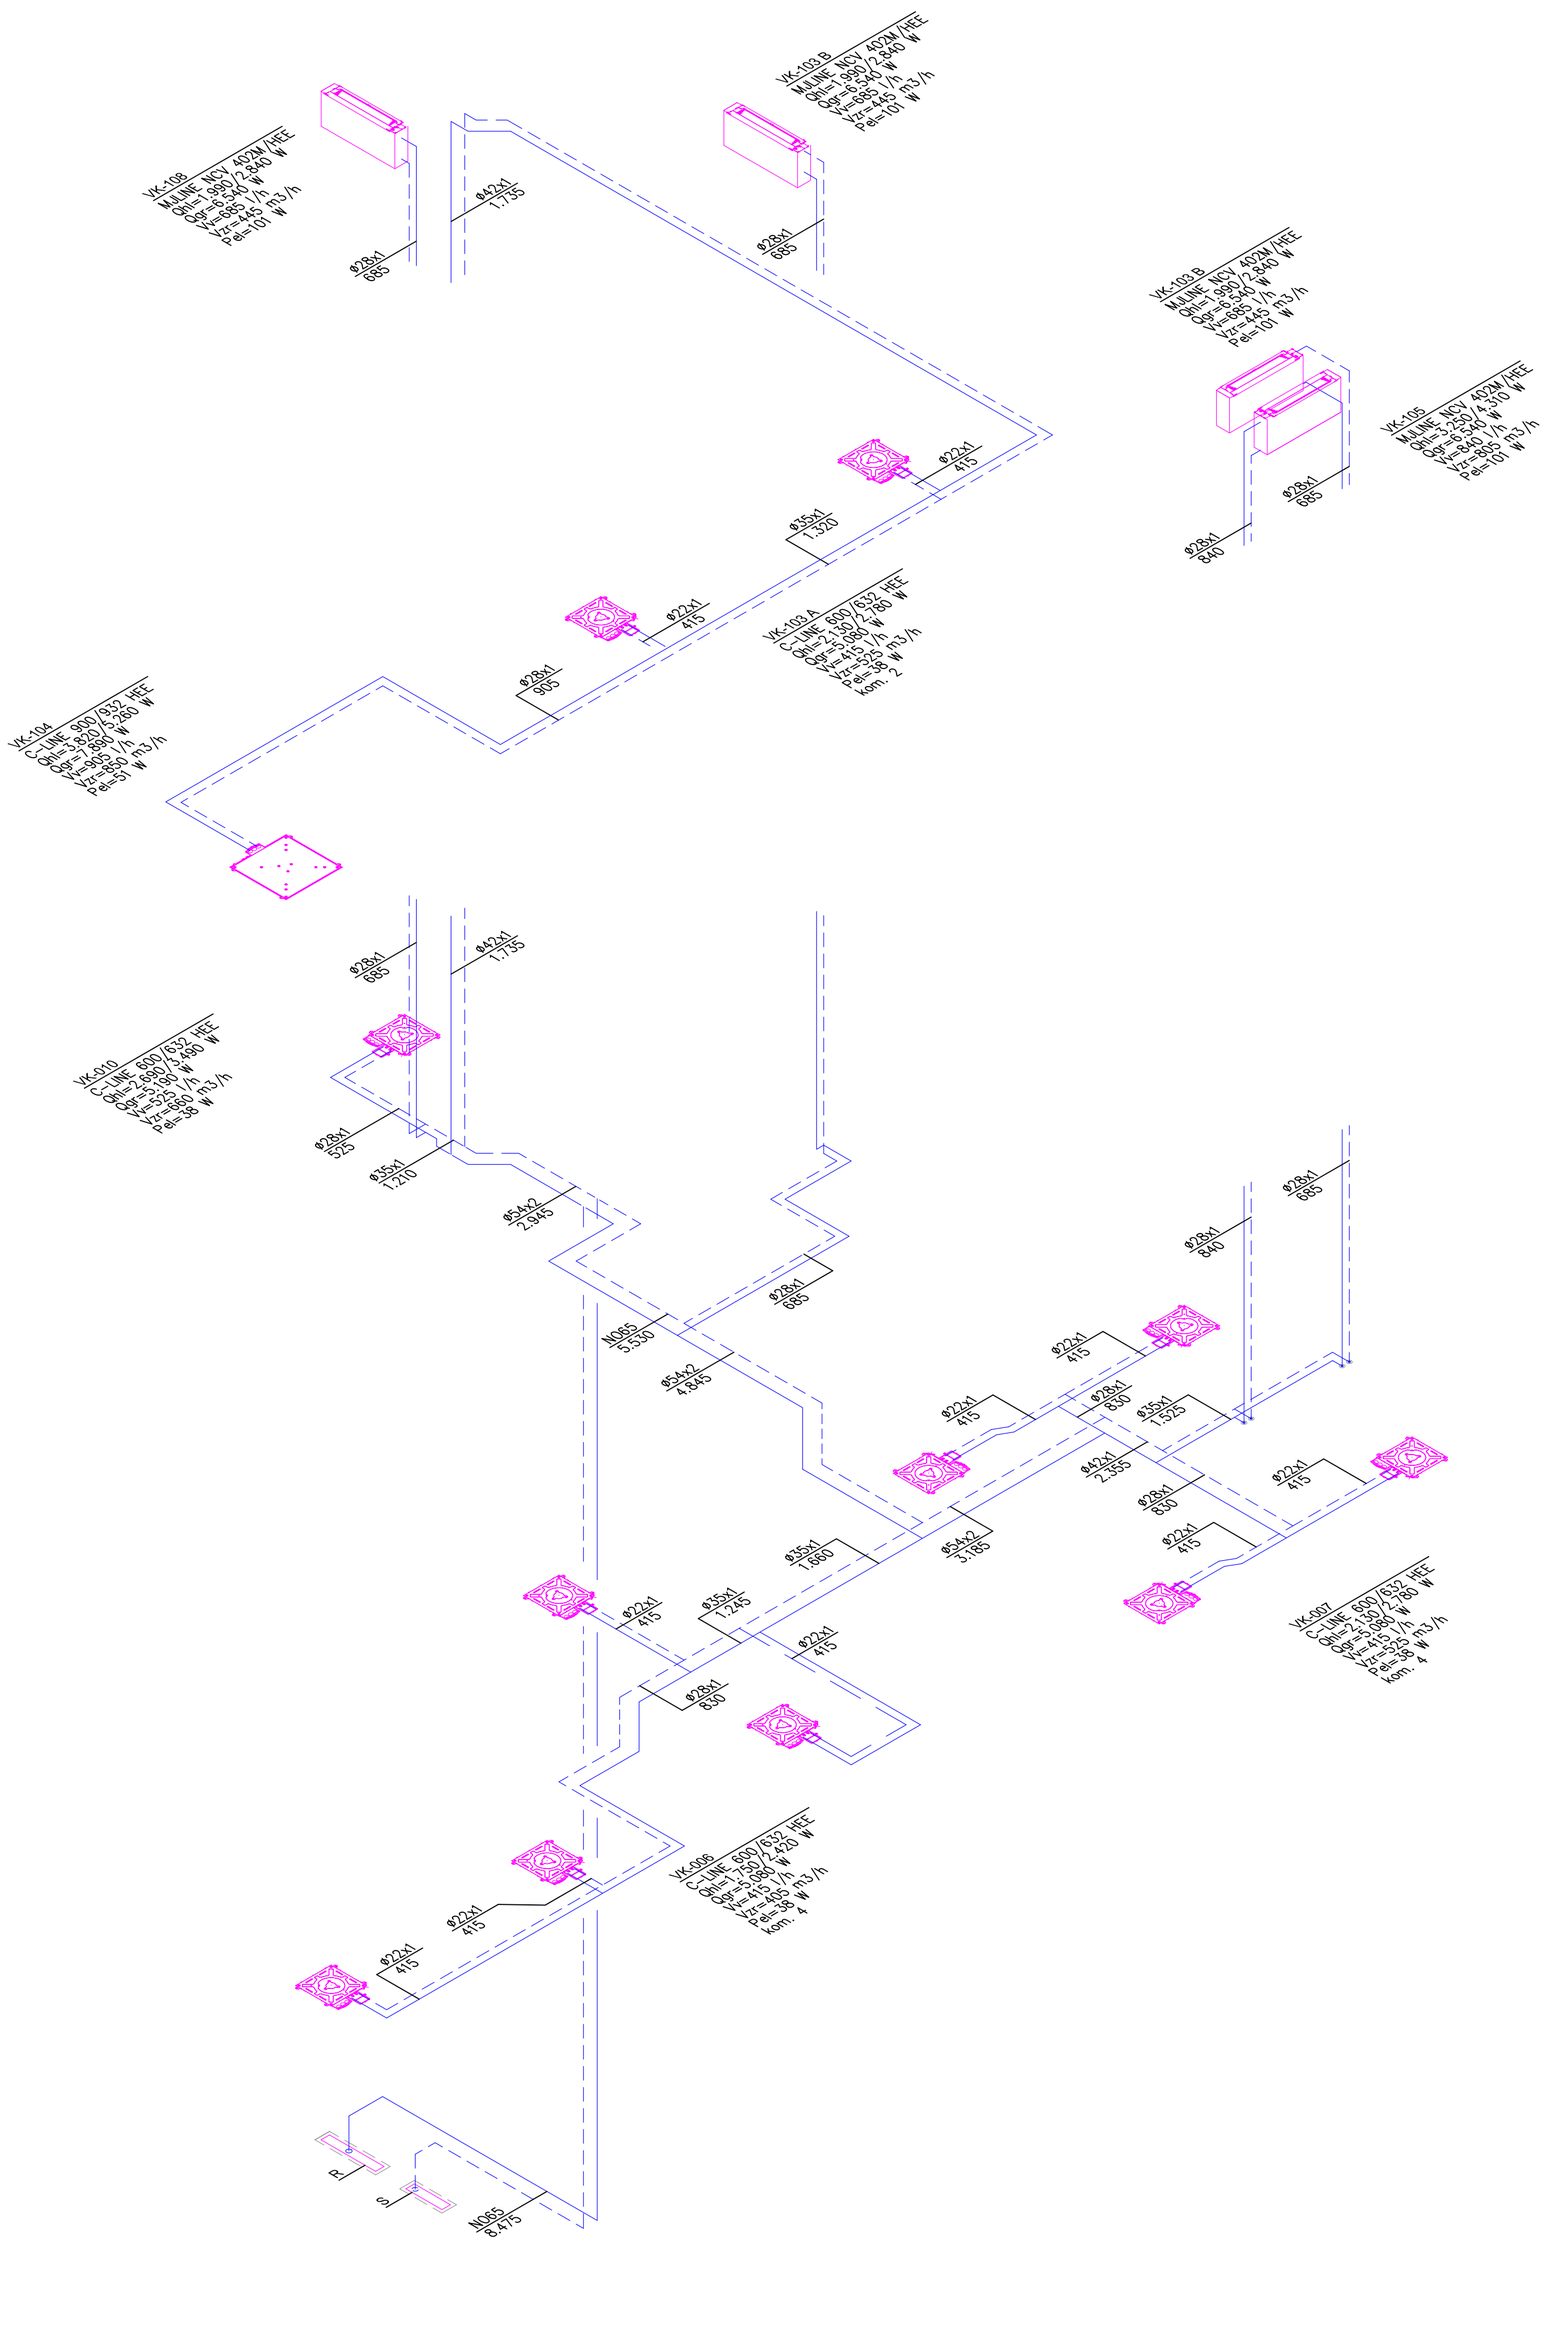

LEGENDA

——— – RASHLADNA VODA – POLAZ
– – – – RASHLADNA VODA – POVRAT

VK-007 – VENTILATORSKI KONVEKTOR
C–LINE 600/632 HEE – TIP I VELIČINA
Qhl=2.130/2.780 W – RASHLADNI UČIN (OSJETNI/TOTALNI) (W)
Qgr=5.080 W – OGRJEVNI UČIN (W)
Vv=415 l/h – VOLUMNI PROTOK VODE (l/h)
Vzr=525 m3/h – VOLUMNI PROTOK ZRAKA (m3/h)
Pel=38 W – ELEKTRIČNA SNAGA (W)

NAPOMENE

– VIDI LEGENDE I NAPOMENE NA NACRTIMA BR. 4–6 I 10.

BProjekt
Društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, nadzor i inženjering
Šetalište XIII. divizije 21. Rijeka
Riva boduli 1. Rijeka
tel: +385 51 627 936
e-mail: info@bprojekt.hr

INVESTITOR:
JAVNA USTANOVA "NP PLITVIČKA JEZERA"
ZNANSTVENO - STRUČNI CENTAR "DR. IVO PEVALEK"
JOSIPA JOVIĆA 19, 53231 PLITVIČKA JEZERA
OIB: 91109303119

PROJEKTANT:
Borna Paravić, dipl.ing.str
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Borna Paravić
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 2014

GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA ZGRADE SKIJAŠKOG CENTRA MUKINJE

LOKACIJA GRAĐEVINE:
k.č. br. 9/2, dio k.č. 9/1, k.č. 10/1, k.o. PRIJEBOJ

RAZINA RAZRADE:	VRSTA PROJEKTA:	MJESTO I DATUM IZRADE:
IZVEDBENI PROJEKT	STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE	RIJEKA, 05.2020.

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	BROJ MAPE:
GEO-MUK-IP	2020-14/IZ	MAPA 3

SURADNIK:
SURADNIK:
SURADNIK:
SURADNIK:

SADRŽAJ: SHEMA SPAJANJA VENTILATORSKIH KONVKETORA

MJERILO:	REVIZIJA BR.:	BROJ NACRTA:
	0	14